




คู่มือ

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

ปีงบประมาณ

2565

(เฉพาะกิจ)

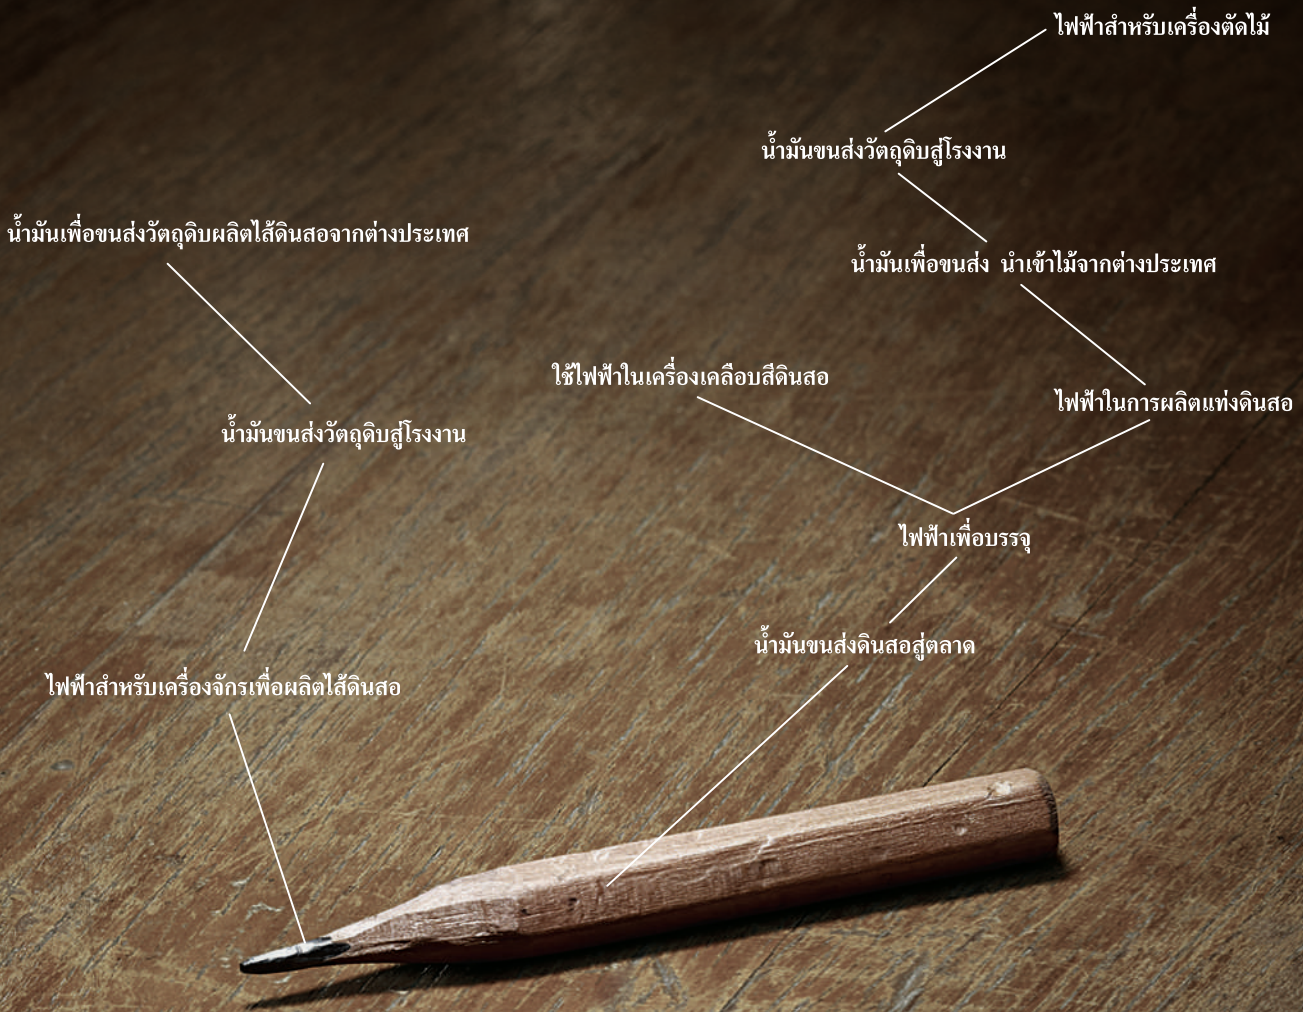

เราใช้ดินสอคุ้มค่ากับพลังงานที่เสียไปแล้วหรือยัง

“เมื่อครั้งมีมหาดเล็กใหม่เข้ามารับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันหนึ่งมหาดเล็กได้เข้าไปจัดเก็บสิ่งของทรงใช้ และมองไปเห็นดินสอแท่งหนึ่ง ซึ่งมีความยาวสั้นมากแทบจะหักแล้ว จึงนำไปทิ้ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้ามาไม่เห็นดินสอ ก็ทรงตรัสถามว่า “ดินสออยู่ไหน” มหาดเล็กตอบว่าได้นำไปทิ้งแล้ว ได้ยินดังนั้นพระองค์ทรงเดินไปถึงขยะทันที และทรงหยิบดินสอขึ้นมา พร้อมตรัสกับมหาดเล็กว่า ดินสอแท่งนี้แม้สั้นหักแล้ว แต่หากเรานำแท่งต่อดินสอมาใช้ ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมจนหมดแท่ง”

จากคำบอกเล่า ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ

พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเรารู้คุณค่าของทุกสิ่ง กว่าจะได้ดินสอหนึ่งแท่ง ต้องสิ้นเปลืองพลังงานไปเท่าไร

“แล้วพวกเราละ...ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าแล้วหรือยัง”

เกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔



สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน



...มหาดเล็ก
มาทำความสะอาดห้องทรง
คิดว่าหมดแล้วมาเอาไป
แล้วเปลี่ยนหลอดใหม่มาให้
เราบอกให้ไปตามกลับมา
เรายังใช้ต่อได้อีก 5 วัน...



พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ข้อมูลจากหนังสือ *ครองใจคน*

หากคุณเดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์สถานวาทวิทยารัตน ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณจะพบกับหลอดยาสิฟันหลอดหนึ่ง ที่เหมือนกันกับในภาพนี้ ซึ่งก็คือ หลอดยาสิพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สิ่งนี้เป็นแค่หลอดยาสิฟันที่แบนราบกับกระดาด หรือเป็นความพอเพียงของชีวิต?

หากเรามองให้ดี ๆ ยาสิฟันหนึ่งหลอดก็ไม่ได้เป็นแค่ของใช้ประจำวัน เพราะกว่าจะได้มาแต่ละหลอดต้องสูญเสียพลังงานไปอย่างมากมาในการผลิต ทั้งไฟฟ้า ทั้งน้ำมัน พ่อทรงทุ่มเทให้กับพลังงานของชาติมาตลอดหลายสิบปี

พ่อคงเหนื่อยเหนื่อย หากพวกเราช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ใช้เท่าที่จำเป็น ใช้อย่างพอเพียง ร่วมประหยัดพลังงาน

สารบัญ



1

ความเป็นมา

5

2

ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน

8

- กลยุทธ์ประหยัดพลังงานพีซีเป้าหมาย 20% 12
- แนวทางการสำรวจการใช้พลังงาน (Energy Audit) 15
- มาตรการลดใช้พลังงาน : ระบบปรับอากาศ 25
- มาตรการลดใช้พลังงาน : ระบบแสงสว่าง 28
- มาตรการลดใช้พลังงาน : ระบบอื่นๆ 37
- มาตรการลดใช้พลังงาน : น้ำมัน 44
- มาตรการดูแลรักษา : เครื่องใช้ไฟฟ้า 51
- มาตรการดูแลรักษา : รถยนต์ / เครื่องยนต์ 52

3

กรอบการประเมินผลตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครึ่งปีหลัง)

54

สารบัญ

4

เงื่อนไขการประเมินผลการ
ประหยัดพลังงาน

63

5

วิธีรายงานผล

68

- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
จำแนกตามลักษณะการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
- รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินค่า EUI
- การบันทึกข้อมูล "ปริมาณการใช้พลังงาน"

74

81

96

5

วิธีดูผลประเมินการปฏิบัติ
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน

101



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 105



รวมพลังหาร 2
เริ่มที่ตัวคุณ

1

ความเป็นมา

จากสถานการณ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือวิกฤติพลังงานจากสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน ทำให้เกิดสภาวะราคาพลังงานสูงขึ้น และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวม ทั้งด้านราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ภาคการขนส่ง ราคาการจัดหาแหล่งพลังงานต่างๆ กระแสพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเร่งดำเนินการจัดทำมาตรการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงพลังงานกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานโดยเร่งด่วน เพื่อให้หน่วยราชการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 20 (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อเป็นแบบอย่างให้ภาคประชาชนได้ดำเนินการประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ โดยจะรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบผลการปฏิบัติการลดใช้พลังงานเป็นรายไตรมาส (ครึ่งปีหลัง) เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายในอนาคตต่อไป






ชีวิตหาร 2

ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง
ประหยัดชีวิต

“วางแผนเดินทางดีๆ...มีน้ำมันเหลือ”

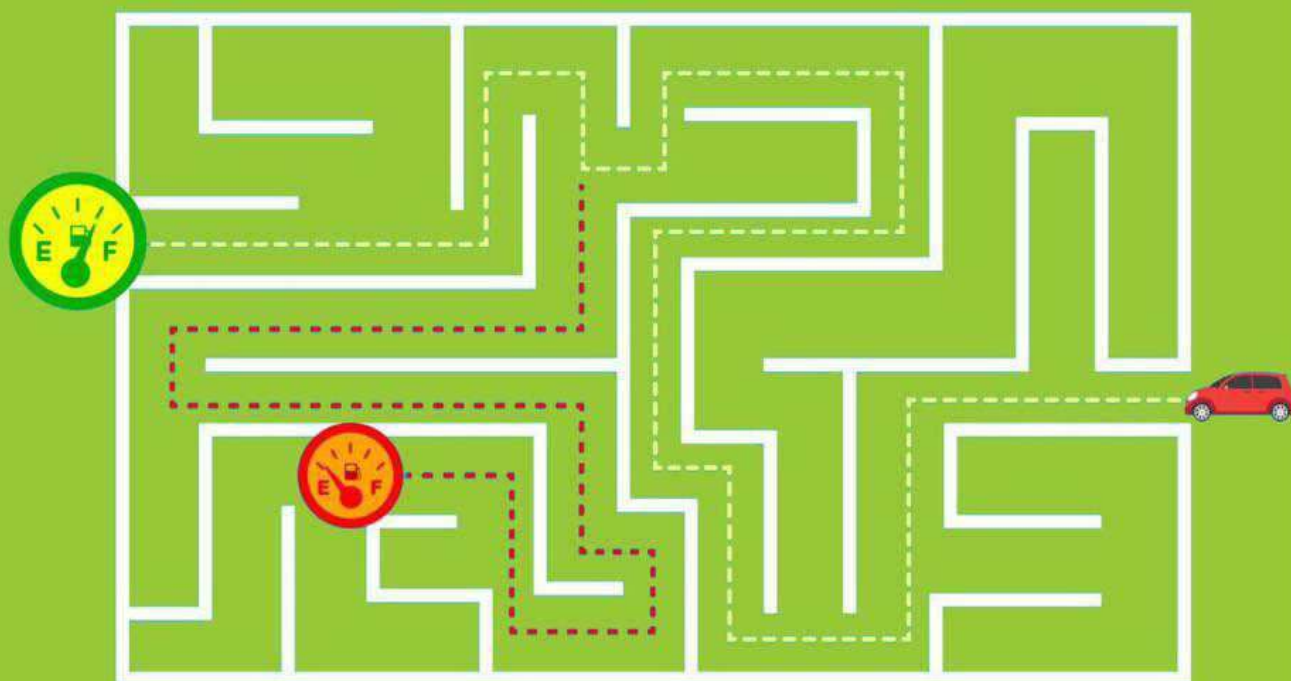

#เช็กเส้นทาง ประหยัดน้ำมัน



www.รวมพลังหาร2.com
fb.com/eppohan2



2

ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน

หน่วยไฟฟ้าที่อยู่ในใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าคือ kWh ย่อมาจาก kilowatt-hour : กิโลวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งเป็นค่าที่เกิดจากการนำเอา 2 ค่ามาคูณกัน คือ “กิโลวัตต์” และ “ชั่วโมง”



ปิดก่อน 08.30 น.	=	
เปิด 08.30-12.00 น. = 3.5 ชั่วโมง	=	
ปิด 12.00-13.00 น.	=	
เปิด 13.00-16.30 น. = 3.5 ชั่วโมง	=	
ปิด 16.30-08.30 น.	=	

กิโลวัตต์

ของเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งสามารถดูได้ที่ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้างดงรูป

X

ชั่วโมง

การใช้งานของเครื่องไฟฟ้านั้นๆ เช่น เปิดไฟ 7 ชั่วโมง ต่อวัน

ตัวอย่างของการคำนวณค่าไฟฟ้า



พัดลม

ขนาด 54 วัตต์ หรือ 0.054 กิโลวัตต์

เปิดใช้งาน

วันละ 7 ชั่วโมง

การใช้พลังงานอยู่ที่

$$0.054 \times 7 = 0.378$$

กิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อวัน (หน่วยต่อวัน)



หลอดไฟสปอร์ตไลท์

ขนาด 500 วัตต์ หรือ 0.5 กิโลวัตต์

เปิดใช้งาน

วันละ 12 ชั่วโมง

การใช้พลังงานอยู่ที่

$$0.5 \times 12 = 6$$

กิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อคืน (หน่วยต่อคืน)

สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด (เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น) จะมีค่าปัจจัยที่สำคัญอีก 1 ค่า ที่ต้องนำมาใช้ในการคำนวณ คือ

ค่าสัดส่วนการทำงาน

ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงสัดส่วนการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ เช่น หลอดไฟ จะมีค่าสัดส่วนการทำงานเท่ากับ 1 คือ ทำงานตลอดเวลาเมื่อเปิด แต่ถ้าเครื่องปรับอากาศมีสัดส่วนการทำงานอยู่ที่ 0.5 หมายความว่า เครื่องปรับอากาศนั้นมีเวลาที่เครื่องทำงานและเวลาที่หยุดทำงานเป็นเวลาเท่ากัน

การคำนวณหาค่าสัดส่วนการทำงาน

สามารถคำนวณได้โดยการสังเกต เช่น การทำงานของเครื่องปรับอากาศหนึ่ง ให้สังเกตว่าคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศมีการทำงานกี่นาที และหยุดทำงานกี่นาที ซึ่งจะสามารถนำมาคำนวณหาค่าสัดส่วนการทำงานได้ตามวิธีการด้านล่างนี้ ทั้งนี้สัดส่วนการทำงานไม่จำเป็นต้องเท่ากันในอุปกรณ์เดียวกัน หากมีการดูแลรักษาที่ไม่เหมือนกัน และอุณหภูมิภายนอกไม่เท่ากัน ก็ทำให้ค่าสัดส่วนการทำงานไม่เท่ากันได้



$$\text{สัดส่วนการทำงาน} = \frac{\text{ระยะเวลาที่เครื่องทำงาน}}{\text{ระยะเวลาที่เครื่องทำงาน} + \text{ระยะเวลาที่หยุดทำงาน}}$$

$$0.42 = \frac{6}{6 + 8}$$



เครื่องปรับอากาศ

ขนาด 12,000 บีทียู-ชม.

มีกำลังไฟฟ้า

1,050 วัตต์ หรือ 1.05 กิโลวัตต์

เปิดใช้งาน

วันละ 6 ชั่วโมง

สัดส่วนการทำงานอยู่ที่ 0.42

การใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่

$$1.05 \times 6 \times 0.42 = 2.646$$

กิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อวัน (หน่วยต่อวัน)



จากความรู้พื้นฐานในการคำนวณ
ค่าไฟฟ้าที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นไปแล้วนั้น
จะเห็นได้ว่าค่าไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่กับ
2 ส่วนคือ

1. กำลังไฟฟ้า (watt)

2. ชั่วโมงการใช้งาน (hours)



หากต้องการลดค่าไฟ ต้องดำเนินการลดส่วนใด
ส่วนหนึ่งหรือทั้ง 2 ส่วน โดยสามารถทำได้โดย

1. การลดกำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าลง เช่น

- การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดพลังงาน หรือ ฉลากเบอร์ 5
- การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน

2. การลดชั่วโมงการทำงาน เช่น

- การปิดเมื่อไม่ใช้
- การบำรุงรักษา - การทำความสะอาด
- การลดการรั่วไหลต่างๆ

▶ กลยุทธ์ประหยัดพลังงานพีซีตเป้าหมาย 20%

1

ขั้นตอนที่ 1

จัดตั้งคณะทำงาน
ประหยัดพลังงาน
ของหน่วยงาน โดย
หัวหน้าส่วนราชการ
เป็นประธานและมี
สมาชิกที่ประกอบ
ด้วยผู้แทนของ
แต่ละสำนัก / กอง /
กลุ่มงาน

2

ขั้นตอนที่ 2

คณะทำงานร่วมกันพิจารณา
การใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง
ภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายใน
หน่วยงาน ควรทราบสัดส่วน
การใช้พลังงานในแต่ละระบบ
ที่จำแนกออกเป็น

- (1) ระบบแสงสว่าง
- (2) ระบบปรับอากาศ และ
- (3) ระบบอื่นๆ

3

ขั้นตอนที่ 3

คณะทำงานร่วมกันพิจารณา
วิธีการใช้งานของแต่ละระบบ
ที่ควรจะเหมาะสมตาม
ความจำเป็น และพิจารณาวิธี
การดูแลบำรุงรักษาที่ควรจะมี
มีการมอบหมายบุคคลและ
กำหนดเวลาในการตรวจสอบ



4

ขั้นตอนที่ 4

จากขั้นตอนที่ 2 และ 3 นำมาจัดทำแผนและมาตรการประหยัดพลังงานที่เหมาะสมกับหน่วยงาน โดยกำหนดเป้าหมายลดการใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับค่าการใช้พลังงานมาตรฐาน

- 1) เริ่มจากระบบที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงมากและมีโอกาสที่จะประหยัดพลังงานได้อีก
- 2) กำหนดมาตรการเบื้องต้นที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องลงทุน ได้แก่ ลดการใช้ / ลดการสูญเสีย / อุดรอยรั่ว / ปรับเปลี่ยนวิธีทำงาน
- 3) เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือในหน่วยงาน
- 4) กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานในส่วนที่จำเป็นต้องมีการลงทุน เพื่อปรับเปลี่ยนให้เป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงานหรือ / และมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

5

ขั้นตอนที่ 5

กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประหยัดพลังงาน และกำหนดระยะเวลาดำเนินการและการรายงาน

6

ขั้นตอนที่ 6

คณะทำงานร่วมกันติดตามผลการดำเนินการ เปรียบเทียบผลกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และทบทวนแผนปฏิบัติการประหยัดพลังงานในทุกเดือน

รายงานผ่านเว็บไซต์
e-report.
energy.go.th

เป็นประจำ
ทุกเดือน

START

คณะทำงานกำหนดเป้าหมาย



วางแผนปฏิบัติงาน



ทุกคนเข้าใจและมีส่วนร่วม



ปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ



ติดตามรายงานผล
เป็นประจำทุกเดือน



ลงมือทำอย่างต่อเนื่อง



หากพบปัญหา รับผิดชอบต่อสาเหตุ



ดำเนินการแก้ไข และปฏิบัติต่อเนื่อง



20%

สำเร็จตามเป้าหมาย



กลยุทธ์ประหยัดพลังงาน พิชิตเป้าหมาย 20%

แนวทางการสำรวจการใช้พลังงาน (Energy Audit)

ขั้นตอนและแบบสำรวจการใช้พลังงานแบบง่าย ๆ
สำหรับหน่วยงานที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก



ขั้นตอนที่ 1

แบ่งพื้นที่ของหน่วยงานออกเป็นส่วนๆ เช่น ห้องทำงาน ห้องเก็บของ ห้องประชุม หรือห้องผู้บริหาร
แล้วกรอกข้อมูล



ขั้นตอนที่ 2

ทำการสำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าในแต่ละส่วน กำลังไฟฟ้า / จำนวนของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด

ห้องผู้บริหาร

- เครื่องปรับอากาศ 12,000 บีทียู-ชม. 1 เครื่อง
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 60 วัตต์ 1 เครื่อง
- หลอดไฟ 36 วัตต์ 4 ดวง



ห้องสำนักงาน

- เครื่องปรับอากาศ 12,000 บีทียู-ชม. 2 เครื่อง
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 60 วัตต์ 5 เครื่อง
- หลอดไฟ 36 วัตต์ 10 ดวง
- ตู้เย็น 100 วัตต์ 1 ตู้



ห้องเก็บเอกสาร

- เครื่องปรับอากาศ 12,000 บีทียู-ชม. 1 เครื่อง
- หลอดไฟ 36 วัตต์ 4 ดวง



ขั้นตอนที่ 3

ดำเนินการคำนวณหาจำนวนกำลังไฟฟ้าทั้งหมด ของแต่ละอุปกรณ์ในแต่ละส่วน

$$(6) = (3) \times (4) \times (5)$$

ขั้นตอนที่ 4

สำรวจจำนวนชั่วโมงใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด และจำนวนวันที่ใช้ในแต่ละเดือน

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ชื่อพื้นที่	อุปกรณ์ในแต่ละห้อง	สัดส่วนการทำงาน	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	จำนวน	รวมกำลังไฟฟ้า (วัตต์)	จำนวนชั่วโมงใช้งานต่อวัน	จำนวนวันการใช้งานต่อเดือน	จำนวนหน่วยไฟฟ้า
ห้องผู้บริหาร	● เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู-ชั่วโมง	0.5	1,140	1	570	6	20	
	● คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1	60	1	60	5	20	
	● หลอดไฟ	1	36	4	144	8	20	
ห้องประชุม	● เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู-ชั่วโมง	0.6	1,600	1	960	2	10	
	● หลอดไฟ	1	36	20	720	2	10	
ห้องสำนักงาน	● เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู-ชั่วโมง	0.5	1,000	2	1,000	8	22	
	● คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1	60	5	300	8	22	
	● หลอดไฟ	1	36	10	360	8	22	
	● ตู้เย็น	0.3	100	1	30	24	30	

ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการคำนวณหาจำนวนหน่วยไฟฟ้าทั้งหมด ของแต่ละอุปกรณ์ในแต่ละส่วน

$$(9) = (6) \times (7) \times (8) / 1,000$$

ขั้นตอนที่ 6

รวมจำนวนหน่วยไฟฟ้าทั้งหมด

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ชื่อพื้นที่	อุปกรณ์ในแต่ละห้อง	สัดส่วนการทำงาน	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	จำนวน	รวมกำลังไฟฟ้า (วัตต์)	จำนวนชั่วโมงใช้งานต่อวัน	จำนวนวันการใช้งานต่อเดือน	จำนวนหน่วยไฟฟ้า
ห้องผู้บริหาร	● เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู-ชั่วโมง	0.5	1,140	1	570	6	20	68.40
	● คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1	60	1	60	5	20	6.00
	● หลอดไฟ	1	36	4	144	8	20	23.04
ห้องประชุม	● เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู-ชั่วโมง	0.6	1,600	1	960	2	10	19.20
	● หลอดไฟ	1	36	20	720	2	10	14.40
ห้องสำนักงาน	● เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู-ชั่วโมง	0.5	1,000	2	1,000	8	22	176.00
	● คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1	60	5	300	8	22	52.80
	● หลอดไฟ	1	36	10	360	8	22	63.36
	● ตู้เย็น	0.3	100	1	30	24	30	21.60
รวม								444.80

ขั้นตอนที่ 7

วิเคราะห์สัดส่วนการใช้พลังงาน โดยแบ่งเป็นสัดส่วนดังนี้

รวมจำนวนไฟฟ้าต่อเดือน

444.80

100%



ระบบปรับอากาศ 59.26%

จำนวนไฟฟ้าต่อเดือน

$$68.40 + 19.20 + 176.00 = 263.60$$



ระบบแสงสว่าง 22.66%

จำนวนไฟฟ้าต่อเดือน

$$23.04 + 14.40 + 63.36 = 100.80$$



ระบบอื่นๆ 18.08%

จำนวนไฟฟ้าต่อเดือน

$$6.00 + 52.80 + 21.60 = 80.40$$

ขั้นตอนที่ 8

กำหนดเป้าหมายและกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ

House Keeping

การดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานในสำนักงานโดย
ไม่ต้องลงทุน เช่น ลดการสูญเสีย / อุดรอยรั่ว / ปรับเปลี่ยน
วิธีทำงาน

=

ลดชั่วโมงการทำงานของ
เครื่องใช้ไฟฟ้า

การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์

ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

=


ลดกำลังไฟฟ้า
ของเครื่องใช้ไฟฟ้า

ตัวอย่างการกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานในลักษณะที่เป็น House Keeping (เน้นที่ไม่ลงทุน)

มาตรการ	รายละเอียดการคำนวณ	ผลประหยัดในภาพรวม
ล้างเครื่องปรับอากาศ (ประหยัดพลังงานได้ประมาณ 5%)	$5\% \times 236.60 = 11.83$	11.83
ลดชั่วโมงในการทำงานของ เครื่องปรับอากาศ 1 ชม. (เฉพาะห้องสำนักงาน)	$(1/8) \times 176.00 = 22.00$	22.00
อุดรอยรั่วของพื้นที่ปรับอากาศ (ประหยัดพลังงานได้ประมาณ 5%)	$5\% \times 236.60 = 11.83$	11.83
ปิดไฟพักเที่ยง 1 ชม. (ยกเว้นห้องประชุม)	$(1/8) \times (23.04 + 63.36) = 10.80$	10.80
ลดจำนวนการเปิดหลอดไฟ โดยใช้แสงธรรมชาติ (10% ของ หลอดไฟในห้องสำนักงาน)	$10\% \times 63.36 = 6.34$	6.34
รวมผลประหยัด		62.80
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ประหยัดได้ (62.80 / 439.04)		14.30%

การปรับเปลี่ยนสถานที่


ในการลดการใช้ไฟฟ้านอกจากจะดำเนินมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าในแต่ละอุปกรณ์
ยังสามารถดำเนินการลดการใช้ไฟฟ้าได้จากการปรับเปลี่ยนการจัดสถานที่ทำงาน

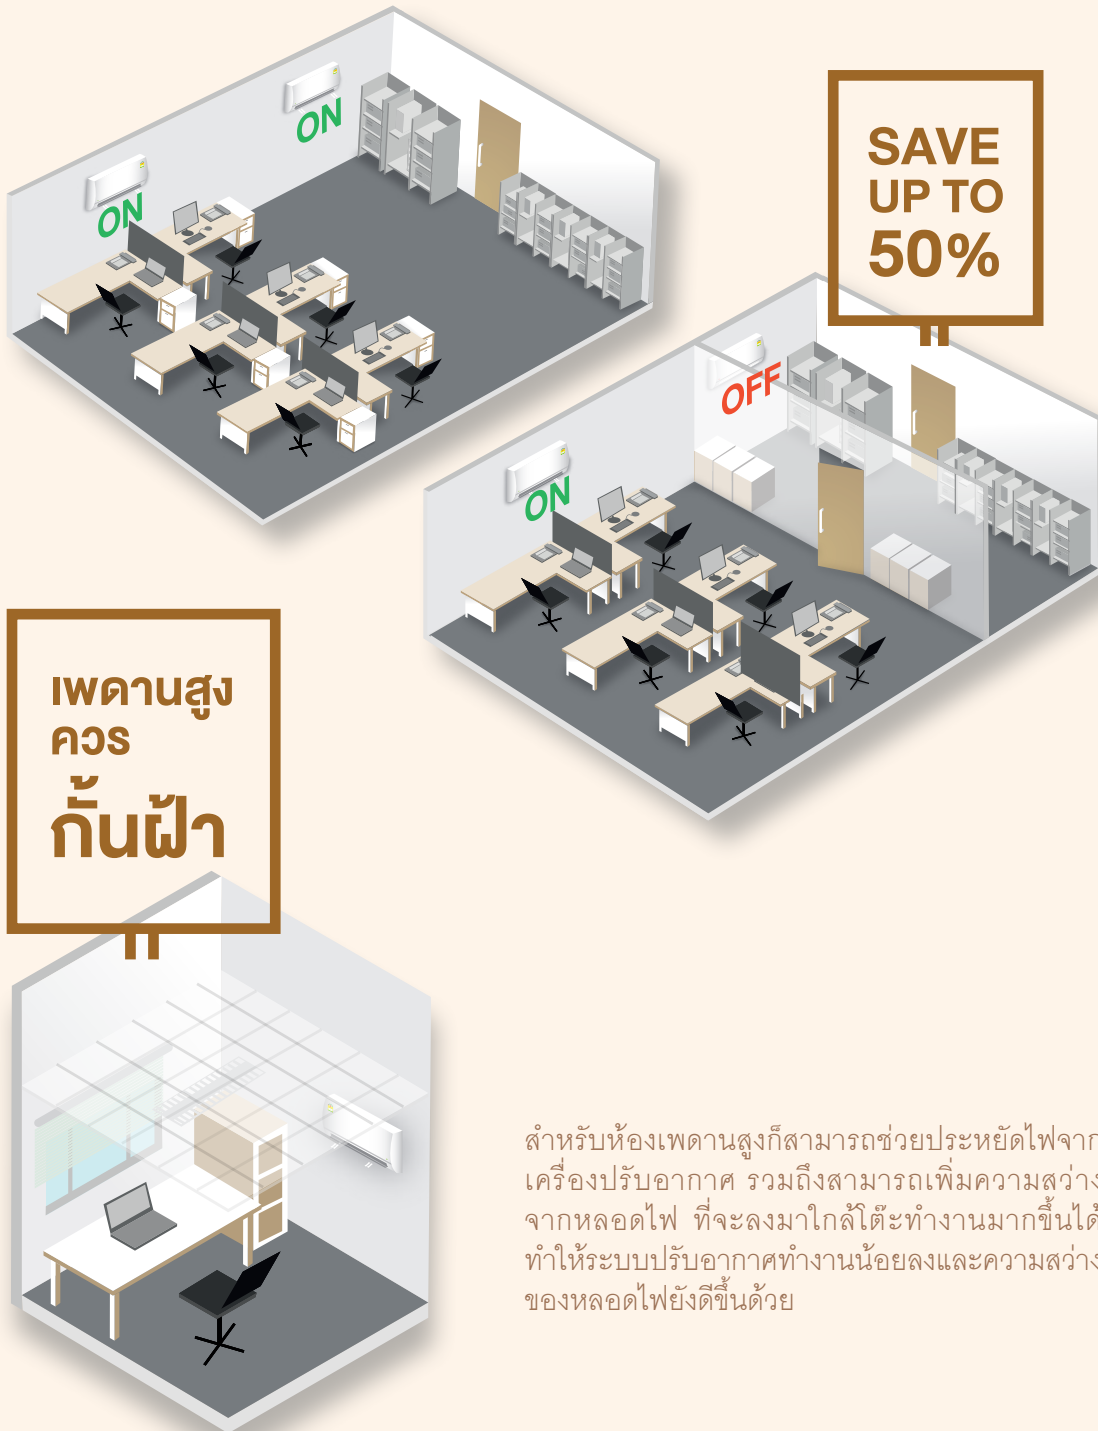

สำหรับห้องเพดานสูงก็สามารถช่วยประหยัดไฟจาก
เครื่องปรับอากาศ รวมถึงสามารถเพิ่มความสว่าง
จากหลอดไฟ ที่จะลงมาใกล้โต๊ะทำงานมากขึ้นได้
ทำให้ระบบปรับอากาศทำงานน้อยลงและความสว่าง
ของหลอดไฟยังดีขึ้นด้วย



*ค่า SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) หรือ ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล

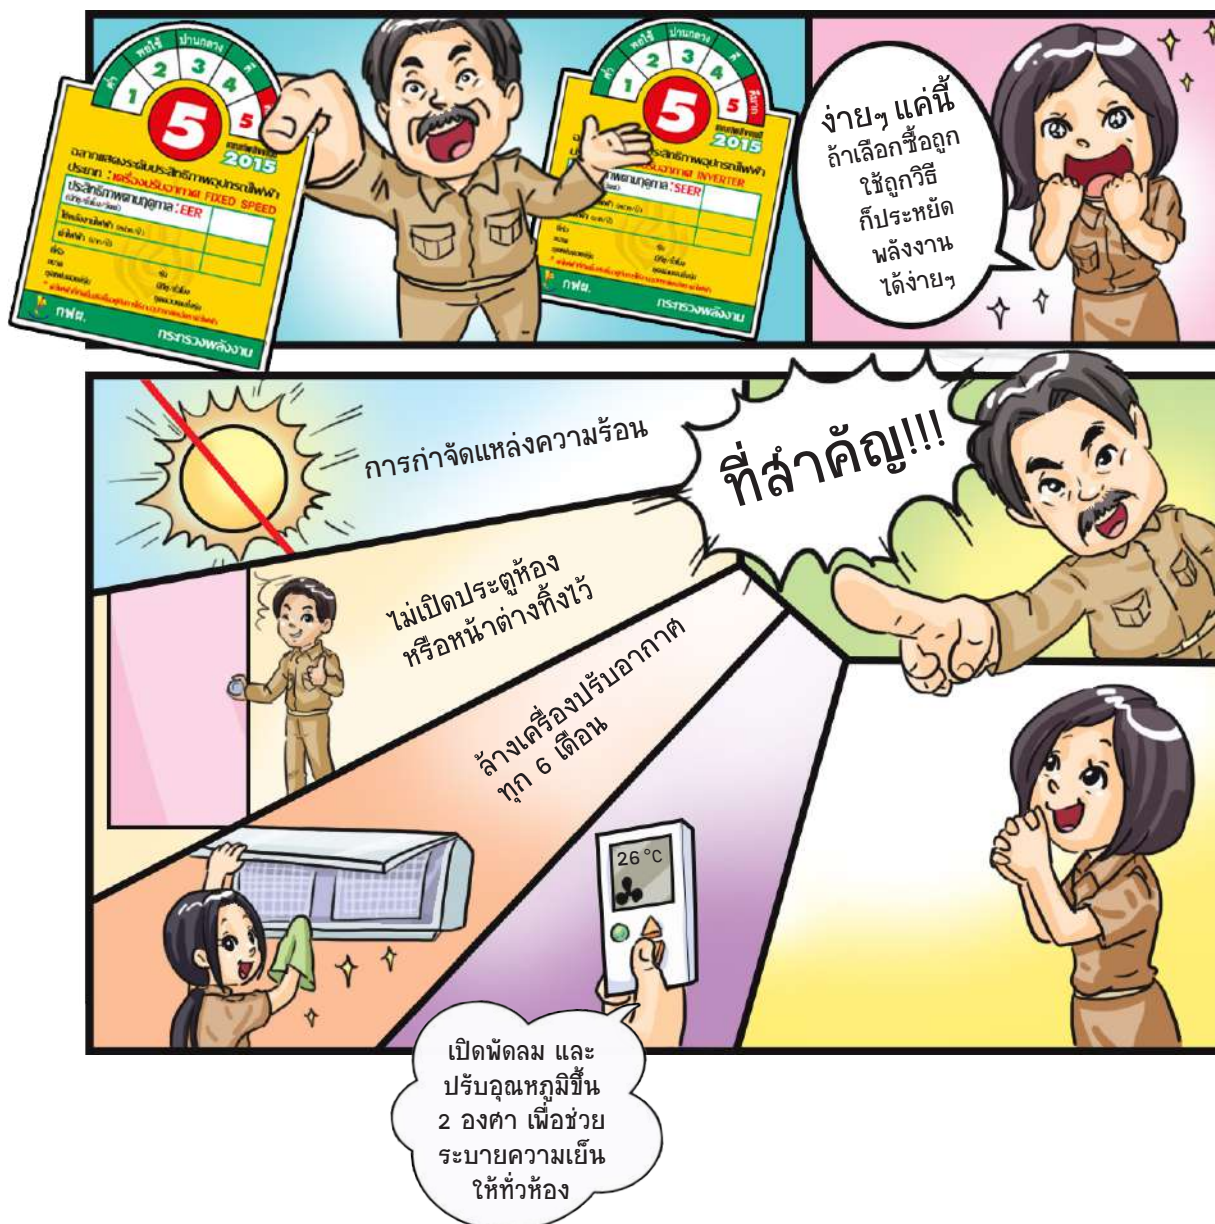

เครื่องปรับอากาศ ฉลากเบอร์ 5 ที่ผ่านการทดสอบแบบ **SEER ประหยัด 30%**

*เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศแบบ FIXED SPEED

ดียังไง?

- ประหยัดไฟฟ้า 30%
- เย็นเร็วทันใจ
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- รักษาอุณหภูมิได้คงที่
- เครื่องเดินเงียบ

มีกี่แบบ?

ฉลากเบอร์ 5 สำหรับเครื่องปรับอากาศมี 2 รูปแบบ คือ



1
เครื่องปรับอากาศ ชนิด
FIXED SPEED
(ทดสอบแบบ EER)



2
เครื่องปรับอากาศ ชนิด
VARIABLE SPEED
(ทดสอบแบบ SEER)

แตกต่าง กันยังไง?

ปีกฎพลังงาน

- เครื่องปรับอากาศ ชนิด **FIXED SPEED**
จะต้องมีค่าตามเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานปี 2011 (พ.ศ. 2554)
- เครื่องปรับอากาศ ชนิด **VARIABLE SPEED**
จะต้องมีค่าตามเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานปี 2015 (พ.ศ. 2558)

ค่าประสิทธิภาพ

- เครื่องปรับอากาศ ชนิด **FIXED SPEED**
ระบุเป็น ระดับประสิทธิภาพ : EER
- เครื่องปรับอากาศ ชนิด **VARIABLE SPEED**
ระบุเป็น ระดับประสิทธิภาพ : SEER
โดยเครื่องปรับอากาศชนิดนี้ จะมีการทดสอบเพิ่มเติมซึ่ง
จะใช้ข้อมูลของเครื่องปรับอากาศในอุณหภูมิภายนอก
เพื่อคำนวณหาประสิทธิภาพที่สะท้อนต่อการทำงานจริง

มาตรการลดใช้พลังงาน ระบบปรับอากาศ

ลดใช้เครื่องปรับอากาศ



- ปิดเครื่องปรับอากาศ ขนาด 1 ตัน (12,000 บีทียู) เร็วขึ้นวันละ 1 ชั่วโมง ลดไฟได้ 21 หน่วยต่อเดือน ประหยัดได้ 52.50 บาทต่อเดือน
- ถ้าปิดเร็วขึ้นวันละ 1 ชั่วโมง 1 ล้านเครื่อง จะประหยัดไฟให้ประเทศเดือนละ 52.50 ล้านบาท หรือ 630 ล้านบาทต่อปี

เปิดพัดลมในขณะที่เปิดเครื่องปรับอากาศจะทำให้รู้สึก อุ่นหุมิเย็นลง 2 องศาเซลเซียส

- ข้อดีข้อที่หนึ่ง ช่วยให้เราารู้สึกสบาย
 “สภาวะความสบาย” ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความชื้นและการเคลื่อนไหวของอากาศนั่นเอง เพราะฉะนั้น เปิดแอร์เพื่อความเย็นเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอ แอร์ต้องอยู่ในตำแหน่งที่ลมพัดมากระทบ ตัวเราบ้าง โดยเฉพาะการเปิดพัดลม จะเพิ่มการเคลื่อนไหวของอากาศภายในห้อง และช่วยลด ความชื้นในอากาศได้อีกด้วย
- ข้อดีข้อที่สอง ช่วยประหยัดพลังงานได้ 20%
 ถ้าเปิดพัดลมเบอร์ 3 ตั้งไว้ห่างจากตัว 3 เมตร จะทำให้เรารู้สึกเย็นขึ้นอีก 2-3 องศาเซลเซียส ทำให้ แอร์ทำงานน้อยลง 2-3 องศาเซลเซียส จะช่วยลดพลังงานได้มากกว่าพลังงานที่ใช้ในการเปิด พัดลมมาก





มาตรการลดใช้พลังงาน ระบบแสงสว่าง

ปิดไฟ เปิดม่าน หรือหน้าต่าง

ปิดไฟ เปิดม่าน หรือ
 หน้าต่างเพื่อรับแสงธรรมชาติ
 แทนการใช้หลอดไฟ



ปิดไฟเมื่อไม่ใช้

ในเวลาพักเที่ยง ถ้าปิดหลอดผอม
 (ฟลูออเรสเซนต์) 100 หลอด
 เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จะประหยัด
 ค่าไฟเดือนละ

42 บาท




ถ้าลืมปิดหลอดไฟ
 1 หลอด ก่อนกลับบ้าน
 จะเสียค่าไฟถึง

2 บาทต่อวัน

มาตรการลดใช้พลังงาน ระบบแสงสว่าง


จากที่ได้กล่าวไป จะเป็นมาตรการประหยัดพลังงาน
 แบบที่ไม่ต้องลงทุน เพียงแค่สร้างระบบมาจัดการ
 การดูแลหลอดไฟต่างๆ แต่ที่จะกล่าวต่อไป จะเป็น
 มาตรการที่ต้องมีการลงทุน

เปลี่ยนจากหลอดไส้
 เป็นหลอดคอมแพคต์
 ประหยัดได้มากกว่า 75%

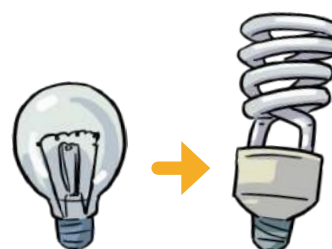


ติดตั้งสวิตช์กระตุก

เพื่อให้สามารถปิดไฟเฉพาะจุดได้
 เมื่อมีบางคนไม่ได้นั่งทำงาน
 ลงทุนประมาณ 200 บาทต่อชุด
 พร้อมติดตั้ง

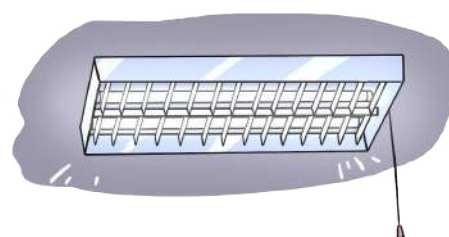

เปลี่ยนจากหลอดฟลูออโร
 เป็นหลอด LED ประหยัดได้ถึง 60%



รายการ	หลอดฟลูออโร T8	หลอด LED	ประหยัดไฟ	ประหยัดพลังงาน
หลอดไฟ (วัตต์)	36 วัตต์	18 วัตต์	18 วัตต์	50 %
บัลลาสต์ (วัตต์)	10 วัตต์	—	10 วัตต์	100 %
รวม	46 วัตต์	18 วัตต์	28 วัตต์	60 %

มาตรการลดใช้พลังงาน ระบบแสงสว่าง

เปลี่ยนหลอด LED

ปัจจุบันมีหลอด LED วางจำหน่ายมากขึ้น โดยหากเปรียบเทียบกับหลอดไส้ จะสามารถประหยัดได้มากถึง 85% ที่ความสว่างแบบเดียวกัน ตัวอย่างเช่น

หลอดไส้

ความสว่างประมาณที่ 650 Lumen



หลอดคอมแพคต์

ความสว่างประมาณที่ 650 Lumen



หลอด LED

ความสว่างประมาณที่ 650 Lumen



*ราคา 125 บาท (กฟผ.) ราคาทั่วไป 180 บาท

การใช้ไฟฟ้าต่อเดือน

คิดจากนอกเวลาทำงานที่ต้องเปิดไฟคอมทั้งไว้
วันทำงาน เดือนละ 22 วัน เปิดไฟวันละ 16 ชั่วโมง
และวันหยุด เดือนละ 8 วัน เปิดไฟวันละ 24 ชั่วโมง

หลอดไส้ 60 W ใช้ไฟฟ้า

32.64 หน่วย

: $(0.060 \times 16 \times 22) + (0.060 \times 24 \times 8)$

หลอดคอมแพคต์ 13 W ใช้ไฟฟ้า

7.07 หน่วย

: $(0.013 \times 16 \times 22) + (0.013 \times 24 \times 8)$

หลอด LED 8 W ใช้ไฟฟ้า


4.35 หน่วย

: $(0.008 \times 16 \times 22) + (0.008 \times 24 \times 8)$

มาตรการลดใช้พลังงาน ระบบแสงสว่าง

การประหยัดไฟฟ้า (หน่วยไฟ)

- หลอดคอมแพคต์ ประหยัดกว่า หลอดไส้ 78.3 %
- หลอด LED ประหยัดกว่า หลอดไส้ 86.6 %
- หลอด LED ประหยัดกว่า หลอดคอมแพคต์ 38.0 %

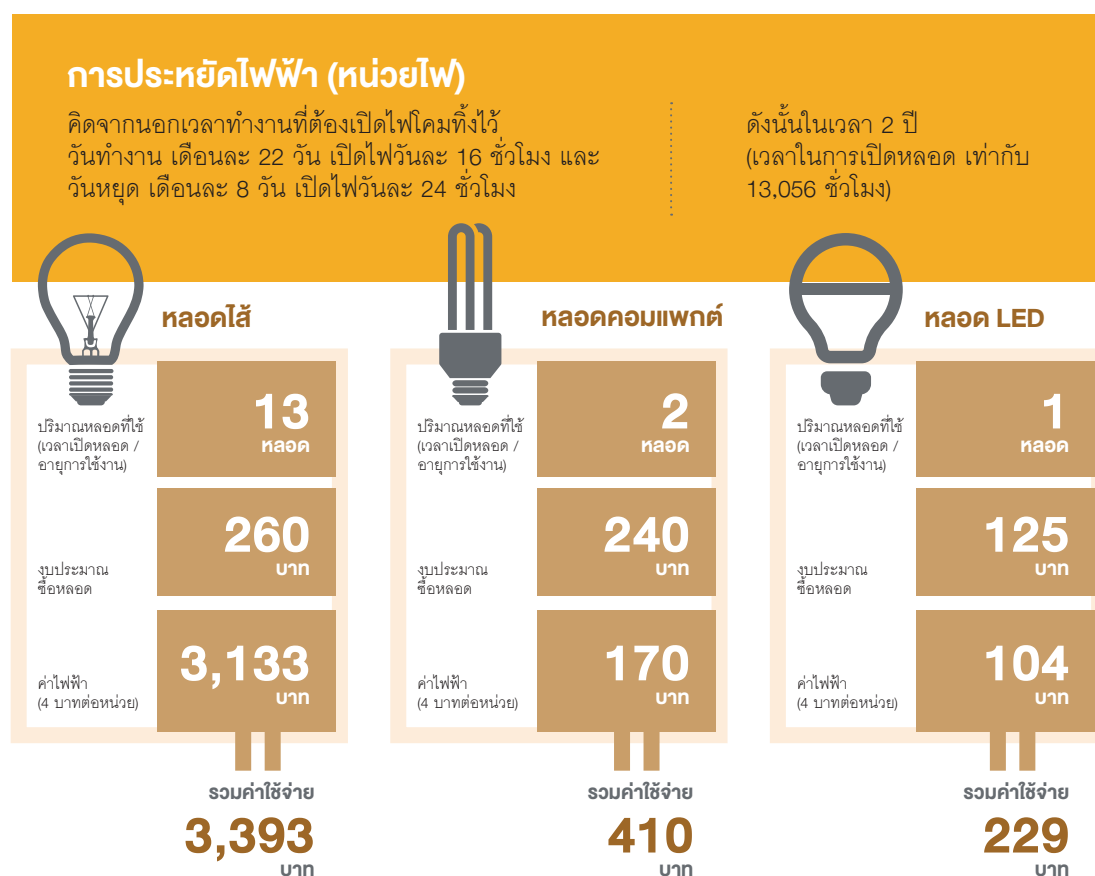

**ผลประหยัดต่อปี
ต่อ 1 หลอดไฟ
ที่เปิด**

หลอดคอมแพคต์ ประหยัดกว่า หลอดไส้

1,491 บาทต่อปีต่อจุดที่เปิดไฟ

หลอด LED ประหยัดกว่า หลอดไส้


1,582 บาทต่อปีต่อจุดที่เปิดไฟ

หลอด LED ประหยัดกว่า หลอดคอมแพคต์

90 บาทต่อปีต่อจุดที่เปิดไฟ

หลอดไฟ LED นวัตกรรม 5 ประหยัด 50%*

* เมื่อเทียบกับหลอดไส้ขนาดที่เท่ากัน

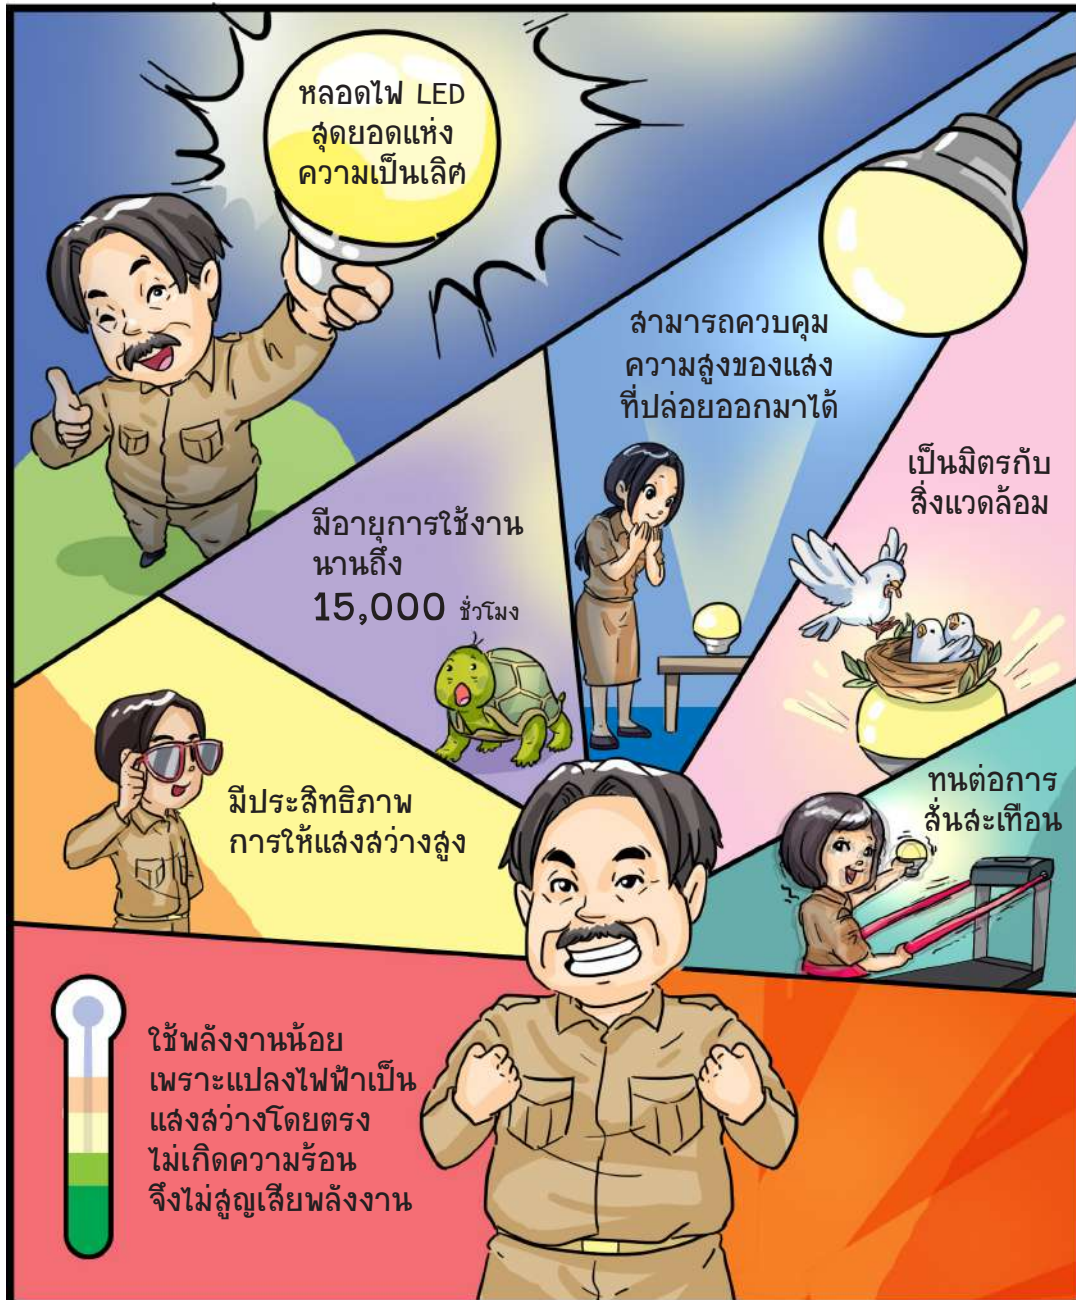



รู้หรือยัง!!!

หลอดไฟ LED มีหลายรูปแบบนะ

หลอดไฟ LED ไดโอดเปล่งแสง Light-emitting diode
หรือย่อว่า LED แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท



หลอดไฟ LED แบบใช้ภายในอาคาร อาทิ

- BULB
- TUBE
- DOWN LIGHT
- T-BAR
- PAR LIGHT
- PENDANT LIGHT



หลอดไฟ LED ใช้ภายนอกอาคาร อาทิ

- FLOOD LIGHT
- STREET LIGHT
- HIGH BAY



หลอดไฟ LED ตกแต่ง

- STRIP LIGHT (ไฟเส้นตกแต่ง)
- LAND SCAPE LIGHT
- TRACK LIGHT





รู้แบบนี้แล้ว!!!
แค่เปลี่ยน
ประหยัดตัว





ปิด - ปลด อุ่นใจ ลดใช้พลังงาน

“อย่าลืมปิดนะ”



 **EPPO Thailand**

มาตรการลดใช้พลังงาน ระบบอื่นๆ

คอมพิวเตอร์

การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์
 ควรเลือกซื้อรุ่นที่มี Energy Star



ในสภาวะทำงานปกติ

- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ + จอมอนิเตอร์ CRT 17 นิ้ว (จอขนาดใหญ่) จะกินไฟอยู่ที่ประมาณ 113 วัตต์



เปลี่ยนจอมอนิเตอร์
 จาก CRT เป็น LCD

ประหยัดไฟได้มากกว่า
50%

ถ้าไม่ใช้แล้วปิดจอคอมฯ
 (ไม่ปิดคอมฯ) จะกินไฟ
 อยู่ที่ประมาณ 60 วัตต์

ประหยัดไฟได้มากกว่า
55% กว่า การตั้งด้วย
 ระบบ Screen Saver

(ปิดจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง
 เมื่อไม่ใช้งานเกิน 15 นาที)

- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ + จอมอนิเตอร์ LCD 17 นิ้ว จะกินไฟอยู่ที่ประมาณ 56 วัตต์



การใช้ Notebook
 แทน Desktop

ประหยัดไฟได้มากกว่า
60%

มาตรการลดใช้พลังงาน ระบบอื่นๆ

เครื่องถ่ายเอกสาร

การเลือกซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร

- เลือกที่มีระบบถ่ายได้ทั้ง 1 หน้าและ 2 หน้า จะทำให้ประหยัดกระดาษ
- เลือกที่มีระบบประหยัดพลังงาน Energy Star



หลังใช้ กดปุ่ม Standby Mode


จะประหยัดพลังงานได้ถึง 95% เทียบกับ
 ขณะที่เปิดเครื่องรอทำงาน



ไม่ตั้งเครื่องถ่ายเอกสารในห้องปรับอากาศ
 จะช่วยลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

เครื่องพิมพ์

การใช้เครื่องพิมพ์แบบเครือข่าย (Network Printer)
 เพื่อลดจำนวนของ Printer ให้น้อยลง จะทำให้
 การใช้พลังงานลดลง

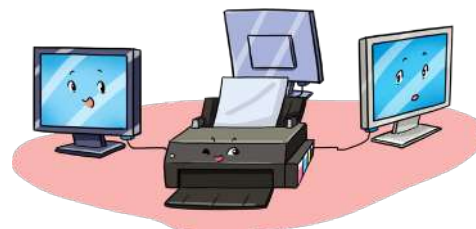

การตรวจทานข้อความบนจอให้ถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์
 เพื่อป้องกันความผิดพลาด จะทำให้ไม่เปลือง
 กระดาษและพลังงาน

การเลือกพิมพ์แบบประหยัด
 จะช่วยให้ประหยัดหมึกและพลังงาน



มาตรการลดใช้พลังงาน ระบบอื่นๆ

กระติกน้ำร้อน

- กระติกน้ำร้อนขนาด 2.5 ลิตร 634 วัตต์
 ถ้าเสียบปลั๊กทิ้งไว้วันละ 10 ชั่วโมง
 จะใช้ไฟ 90 หน่วย ต่อเดือน
 จะเสียค่าไฟเดือนละ 270 บาทต่อเดือน



ถ้าดึงปลั๊กให้เร็วขึ้น
 1 ชั่วโมงต่อวัน
 ก็จะทำให้ประหยัด
 ค่าไฟได้ถึงเดือนละ
27 บาท หรือ 10%



- บางสำนักงานจะมีกระติกน้ำร้อนมากกว่า 1 เครื่อง
 เนื่องจากต้องการปริมาณน้ำร้อนมาก โดยเฉพาะ
 ช่วงเช้าและบ่าย
 ซึ่งถ้าเสียบปลั๊กไว้ทั้ง 2 เครื่อง ทั้ง 10 ชั่วโมง
 จะทำให้เสียค่าไฟเดือนละ 540 บาทต่อเดือน



ถ้ากำหนดให้


- เครื่องที่ 1 ทำงานทั้งวัน
- เครื่องที่ 2 ทำงานเฉพาะช่วงเช้าและบ่ายประมาณ 2 ชั่วโมง

จะประหยัดเงินได้ถึง 216 บาทต่อเดือน

พัดลม

พัดลมตั้งโต๊ะ 45 วัตต์ ใบพัด 12 นิ้ว
 ถ้าเปิด 1 ชั่วโมง

- ที่ระดับลมอ่อนสุดใช้ไฟ 0.028 หน่วย
- ระดับลมปานกลางใช้ไฟ 0.031 หน่วย
 (ค่าไฟมากขึ้น 1.1 เท่า)
- ระดับลมแรงสุดใช้ไฟ 0.038 หน่วย
 (ค่าไฟมากขึ้น 1.4 เท่า)

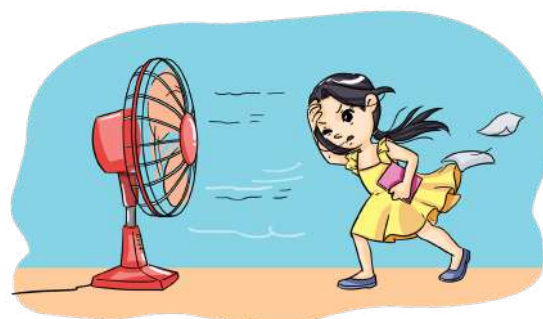

มาตรการลดใช้พลังงาน ระบบอื่นๆ

ตู้เย็น



- ไม่ควรเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดไว้นานๆ และอย่านำของร้อนเข้าแช่ในตู้เย็น
- เลือกซื้อตู้เย็นชนิดที่สามารถกักน้ำเย็นได้จากภายนอกหรือเลือกใช้คูเลเลอร์ หากความต้องการน้ำเย็นมีมาก
- ตู้เย็นแบบ 1 ประตู ขนาด 5-6 คิว 100 วัตต์ เปิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยคอมเพรสเซอร์ ทำงานร้อยละ 50 ใช้ไฟฟ้าวันละ 1.2 หน่วย จะจ่ายค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ 108 บาทต่อเดือน

ลิฟต์



- ในการใช้ลิฟต์แต่ละครั้ง ควรคำนึงถึงความเสี่ยงพลังงาน
- ไม่ควรกดลิฟต์ขึ้นลงพร้อมกัน
 - หากต้องการขึ้นให้กดขึ้น
 - หากต้องการลงให้กดลง
- ปิดลิฟต์บางตัว ในช่วงที่มีการใช้น้อย
- มองหาเพื่อนร่วมทาง
- ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ ดีทั้งสุขภาพและประหยัดพลังงาน

มาตรการลดใช้พลังงาน ระบบอื่นๆ

การติดตั้ง TIMER

สำหรับอุปกรณ์เปิดตลอดเวลา
 แต่มีการใช้งานเฉพาะช่วงเวลาทำงาน
 เช่น

คือน้ำร้อน-น้ำเย็น เสียบปลั๊กตลอดเวลา

การใช้งานเฉพาะช่วงเวลาทำงาน

08.00-17.00 น.

โดยทั่วไปกำลังไฟฟ้าจะอยู่ที่

500-1,500 วัตต์



สัดส่วนการทำงาน ช่วงเวลาทำงาน ประมาณ 0.6

สัดส่วนการทำงาน ช่วงนอกเวลาทำงาน ประมาณ 0.3



ดังนั้น หากติดอุปกรณ์ Timer
 กับเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น
 ขนาด 500 วัตต์ จะสามารถลดได้

ในวันทำงาน (17.00 - 08.00 น.) เท่ากับ
 $0.3 \times 0.5 \text{ กิโลวัตต์} \times 15 \text{ ชั่วโมง}$
 = 2.25 หน่วยต่อวันทำงาน

ในวันหยุด (24 ชั่วโมง) เท่ากับ
 $0.3 \times 0.5 \text{ กิโลวัตต์} \times 24 \text{ ชั่วโมง}$
 = 3.60 หน่วยต่อวันทำงาน

ดังนั้นจะสามารถลดค่าไฟ
 ได้เดือนละ (ทำงาน 22 วัน
 วันหยุด 8 วัน) =

78.30
 หน่วย

หากคิดเป็นเงิน
 (4 บาท ต่อ
 หน่วยไฟฟ้า) =

313.20
 บาท

ราคา Timer ประมาณ

300 บาท

หมายความว่า
 สามารถคืนทุนได้ภายใน

1 เดือน


มาตรการลดใช้ พลังงานน้ำมัน




เราจะ
ประหยัด
น้ำมัน
ได้อย่างไร
บ้างครับ



ง่ายๆ
สบายๆ
เราทำได้ทุกคน
ขับรถที่ 90 กม./ชม.
ถ้าไม่ขับก็ดับเครื่อง
ไม่เบิ้ล ไม่เร่ง

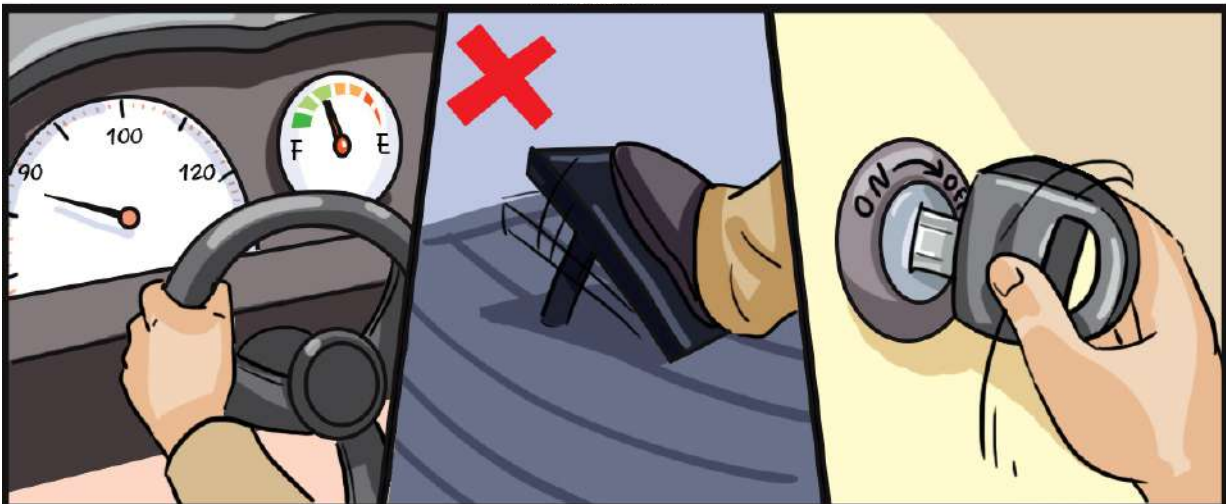

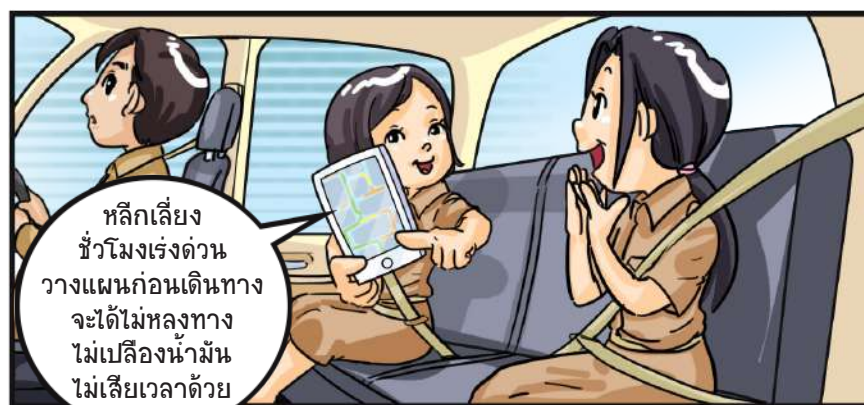

มาตรการลดใช้พลังงาน น้ำมัน

การใช้พลังงานอีกส่วนของหน่วยงานของรัฐก็คือ “น้ำมัน” อุปกรณ์ที่ใช้ น้ำมันของหน่วยงาน โดยส่วนใหญ่คือ ยานพาหนะ (รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ หรือรถตู้) และอีกส่วนสำหรับหน่วยงาน ที่อยู่นอกเมืองคือ ใช้กับเครื่องจักรต่างๆ เช่น ปั๊มน้ำ เป็นต้น

จับรถที่ 90 กม.
/ ชั่วโมง

ผลประหยัดในมาตรการ

10%

ไม่จับก็ดับเครื่อง
/ ปิดแอร์

ผลประหยัดในมาตรการ

5%

Carpool /
ใช้รถสาธารณะ

ผลประหยัดในมาตรการ

1%

ล้างไส้กรอง /
เติมลมยาง

ผลประหยัดในมาตรการ

5%

ไม่บีบ /
ไม่เร่ง

ผลประหยัดในมาตรการ

5%

เปลี่ยนยาง
ที่เหมาะสม

ผลประหยัดในมาตรการ



5%

รวมทั้งหมด

31%

มาตรการลดใช้พลังงาน น้ำมัน

จักรกลไม่เกิน 90 กม. ต่อ ชม.

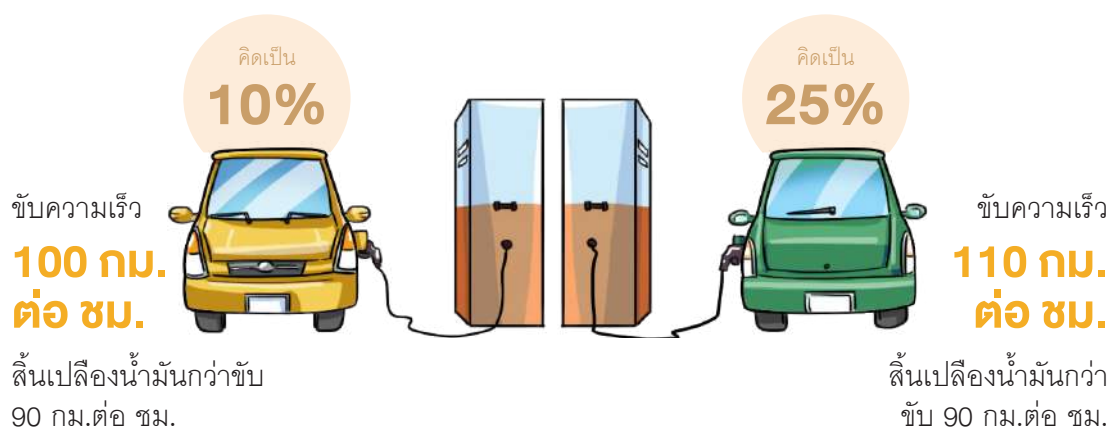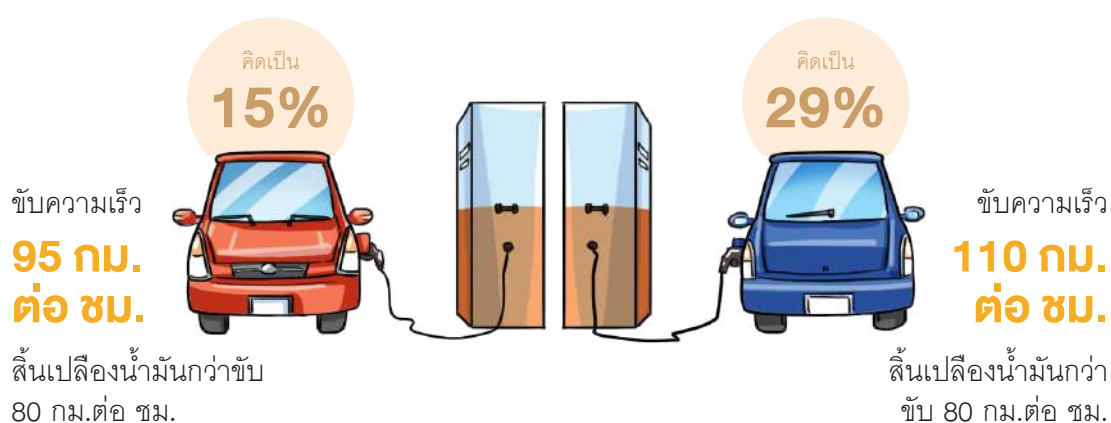

มาตรการลดใช้พลังงาน น้ำมัน

ความเร็วสูงสุดที่กฎหมายกำหนดไว้

ทางธรรมดา
90 กม./ชม.



ทางด่วน
110 กม./ชม.



มอเตอร์เวย์
120 กม./ชม.



มาตรการลดใช้พลังงาน น้ำมัน

ทางเดียวกันไปด้วยกัน

ถ้าร้อยละ 1 ของรถยนต์ 5 ล้านคัน
 ใช้ Carpool สลับขับ 5 คน ต่อ รถ 1 คัน

ใน 1 ปี

จะประหยัดน้ำมันได้

41.6 ล้านลิตร

คิดเป็น

624 ล้านบาท



ถ้าจับรถยนต์ 5 คัน ไปทางเดียวกัน
 ที่หมายใกล้กัน ระยะทางไป-กลับ

48 กม./คัน

ใน 1 ปี (260 วันทำงาน)
 จะสิ้นเปลืองน้ำมัน

5,200 ลิตร

คิดเป็นค่าน้ำมัน

78,000 บาท

มาตรการลดใช้พลังงาน น้ำมัน

ไม่จับก็ดับเครื่อง

การติดเครื่องยนต์จอดอยู่เฉยๆ เป็นเวลา
5 นาที

ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันโดยเปล่าประโยชน์
500 ซีซี.



จอดรถไว้บ้าน โดยสาธารณะ

ถ้าผู้ใช้ร้อยละ 1 จากจำนวน 5 คัน
 หันมาใช้บริการรถสาธารณะ ด้วยระยะทาง 48 กม./วัน
 ใน 1 ปี (260 วันทำงาน) จะประหยัดน้ำมัน

52 ล้านลิตร

คิดเป็นค่าน้ำมัน

780 ล้านบาท



วางแผนก่อนเดินทาง

ถ้าไม่ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางและขับรถหลงทาง 10 นาที
 จะสิ้นเปลืองน้ำมัน

500 ซีซี.

คิดเป็นค่าน้ำมัน

7.50 บาท

ถ้ารถยนต์ 5 ล้านคัน ขับหลงทางเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง ใน 1 ปี
 จะสิ้นเปลืองน้ำมัน

30 ล้านลิตร

คิดเป็นค่าน้ำมัน

450 ล้านบาท



มาตรการลดใช้พลังงาน น้ำมัน

หลักเสียงชั่วโมงเร่งด่วน

ถ้าวัดติดเพียงร้อยละ 1
 ของจำนวนรถยนต์ 5 ล้านคัน
 ในวันทำงานทุกวัน และ
 ในบางเสาร์-อาทิตย์
 ใน 1 ปี (330 วัน/ปี)

จะสิ้นเปลืองน้ำมัน

12.4 ล้านลิตร

คิดเป็นค่าน้ำมัน

186 ล้านบาท



ไม่บรรทุกของเกินจำเป็น

หากขับรถโดยบรรทุกของที่ไม่จำเป็น
 ประมาณ 10 กก. เป็นระยะทาง 25 กม.

จะสิ้นเปลืองน้ำมัน

40 ซีซี.



ถ้าวร้อยละ 10 ของรถยนต์ทั่วประเทศ 5 ล้านคัน
 ขับรถโดยบรรทุกสิ่งของไม่จำเป็น

ใน 1 ปี จะสิ้นเปลืองน้ำมัน

7.3 ล้านลิตร

คิดเป็นเงิน

10.95 ล้านบาท



มาตรการลดใช้พลังงาน น้ำมัน

ใช้อย่างประหยัดพลังงาน

หากรถยนต์เปลี่ยนมาใช้ยางประหยัดพลังงาน
 ซึ่งช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างผิวยางกับผิวถนน
 จะสามารถลดการใช้น้ำมันลงได้



ร้อยละ 7.5

ถ้าร้อยละ 80 ของรถยนต์ทั่วประเทศ หรือคิดเป็น 5 ล้านคัน

เปลี่ยนมาใช้ยางประหยัดพลังงาน

ใน 1 ปี จะประหยัดน้ำมัน


3.12 ล้านลิตร

คิดเป็นเงิน

46.8 ล้านบาท



Eco Sticker ยางรถยนต์

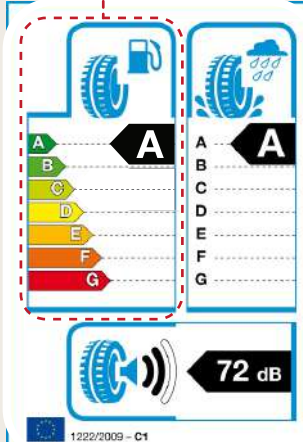

ประสิทธิภาพความประหยัดน้ำมันของยางรถยนต์
วัดจากแรงต้านทานการหมุนของยาง (RRC : Rolling Resistance Coefficient)
ประเภท : รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

RRC (กิโลกรัมต่อน้ำหนักรถ 1 ตัน)		ระดับความประหยัดน้ำมัน
	$RRC \leq 6.5$	A
$6.6 \leq$	$RRC \leq 7.7$	B
$7.8 \leq$	$RRC \leq 9.0$	C
	Empty	D
$9.1 \leq$	$RRC \leq 10.5$	E
$10.6 \leq$	$RRC \leq 12.0$	F
	$RRC \geq 12.1$	G

มาตรการดูแลรักษา เครื่องใช้ไฟฟ้า

ช่วยคอยล์เย็นกินความร้อนให้ได้มากๆ



- ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ และคอยล์เย็น เดือนละ 1 ครั้ง



- ทำความสะอาดแผงระบายอากาศร้อน ทุก 6 เดือน

ทำความสะอาดหลอดไฟ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ทำความสะอาดหลอดไฟอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพราะฝุ่นละอองที่เกาะอยู่ จะทำให้แสงสว่างน้อยลง



ตู้เย็น

- หมั่นทำความสะอาดแผงร้อนที่อยู่ด้านหลังของตู้เย็น
- หมั่นตรวจตราขอบยางประตู อย่าให้มีการรั่วไหล เนื่องจากจะทำให้อากาศร้อนภายนอกเข้าไปภายใน



มาตรการดูแลรักษา

รถยนต์ / เครื่องยนต์

ลมยางต้องพอดี ใส่กรองต้องสะอาด

ความดันลมยางอ่อนกว่ามาตรฐาน 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ถ้าขับทุกวันเฉลี่ยวันละ 48 กม. ใน 1 เดือน

		
รถยนต์ สิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้น 2.4 ลิตร	รถจักรยานยนต์ สิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้น 1.2 ลิตร	รถบรรทุก สิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้น 4.2 ลิตร
ถ้าร้อยละ 30 ของรถแต่ละประเภท ละเลยเช่นนี้บ่อยๆ รวมเป็น 30 วัน / ปี		
จะสิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้น 5.8 ลิตร		
คิดเป็นเงิน 87 ล้านบาท		
 ถ้าใส่กรองสะอาด จะช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมัน วันละ 65 ซีซี.	ควรทำความสะอาดทุก 2,500 กม.	ควรเปลี่ยนทุก 20,000 กม.

ตรวจเช็กเครื่องยนต์เป็นประจำ

- เปลี่ยนไส้กรองตามกำหนด
- เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นทุก 5,000 กม.
- ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องและน้ำในแบตเตอรี่
- ตรวจสอบระดับน้ำป้อนหม้อน้ำ
- ปรับปรุงสมรรถนะรถยนต์ให้ดีตลอดเวลา
ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ร้อยละ 3-9



"ปิดวันนี้ ประหยัควันนี้"
รู้แล้วก็ปิดเลย

f @ t : eppohan2

www.รวมพลหาร2.com

3

กรอบการประเมินผลตามมาตรการ ประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครึ่งปีหลัง)

กรอบการประเมินผล

นิยาม

การลดพลังงาน พิจารณาจากพลังงาน 2 ชนิด คือพลังงานด้านไฟฟ้า และพลังงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิง

กลุ่มเป้าหมาย

ส่วนราชการ : ราชการบริหารส่วนกลาง (ไม่รวมราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค และ ราชการบริหารส่วนภูมิภาค)

จังหวัด : ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (รวมราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค)

อำเภอ : ที่ทำการปกครองอำเภอเป็นรายหน่วยงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล เป็นรายหน่วยงาน

มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย

ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน (Energy Utilization Index : EUI) ตามสูตรการคำนวณของ กระทรวงพลังงาน

การรายงานผล

ให้ส่วนราชการ / จังหวัด / อำเภอ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ e-report.energy.go.th ของ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน

โดยให้บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้งานของการใช้ไฟฟ้าจริง และข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจริง ภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดไปและรายงานไปทุกเดือนจนจบปีงบประมาณ

ทั้งนี้ในส่วนราชการ / จังหวัดบันทึกข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานตามที่ สนพ. กำหนดในคู่มือพร้อมกับการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละเดือนด้วย เพื่อนำไปคำนวณค่ามาตรฐานพลังงานของแต่ละหน่วยงาน

เงื่อนไข

กรณีจังหวัดจะต้องมีหน่วยงานที่รายงานข้อมูลผ่านครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย หากต่ำกว่าร้อยละ 80 จะถือว่าจังหวัดยังไม่ได้รายงานข้อมูลในเดือนนั้น ๆ

การรายงานข้อมูลครึ่งปีหลัง



ดำเนินงานตาม
 กลยุทธ์ประหยัดพลังงาน
 พิชิตเป้าหมาย 20%

1

การนำรายงานไปใช้ประเมิน

รอบที่ 1

6 เดือน

กันยายน 2564
ถึง
กุมภาพันธ์ 2565

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ปริมาณการใช้
พลังงานจริง

**น้อยกว่าค่า
มาตรฐาน
ร้อยละ 10**

รอบที่ 2

6 เดือน

มีนาคม 2565
ถึง
สิงหาคม 2565

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ปริมาณการใช้
พลังงานจริง

**น้อยกว่าค่า
มาตรฐาน
ร้อยละ 20**

สูตรการคำนวณ

ค่าดัชนีการใช้พลังงาน : ไฟฟ้า ปี 2565

**ดัชนีชี้วัด
ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน
ไฟฟ้า**

Energy Utilization Index : EUI

$$= \frac{(\text{ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน} - \text{ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง})}{\text{ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน}} \times 100\%$$

ตัวอย่างการคำนวณ

ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน	200 หน่วย
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงเดือน A	185 หน่วย
ประสิทธิภาพ	$= \frac{(200 - 185)}{200} \times 100\%$

➔

7.50%

กำหนดให้

**ปริมาณการใช้
ไฟฟ้ามาตรฐาน
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)**

Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึง ตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟ้า ที่ควรจะเป็นของส่วนราชการนั้น ที่จัดทำขึ้นจากการนำปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการนั้น เช่น พื้นที่ใช้สอย จำนวนบุคลากร เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ของแต่ละเดือน แล้วนำไปรายงานผ่าน e-report.energy.go.th

**ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)**

Actual Electricity Utilization; AEU จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ไปจริงในกิจการของส่วนราชการ โดยใช้ข้อมูลจากใบแจ้งหนี้การใช้ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน แล้วนำไปรายงานผ่าน e-report.energy.go.th

สูตรการคำนวณ

ค่าดัชนีการใช้พลังงาน : น้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2565

ดัชนีชี้วัด
 ประสิทธิภาพ
 การใช้พลังงาน
 น้ำมันเชื้อเพลิง
 Energy Utilization Index : EUI

$$= \frac{(\text{ปริมาณการใช้น้ำมันมาตรฐาน} - \text{ปริมาณการใช้น้ำมันจริง})}{\text{ปริมาณการใช้น้ำมันมาตรฐาน}} \times 100\%$$

ตัวอย่างการคำนวณ

ปริมาณการใช้น้ำมันมาตรฐาน 200 หน่วย

ปริมาณการใช้น้ำมันจริงเดือน A 185 หน่วย

$$\text{ประสิทธิภาพ} = \frac{(200 - 185)}{200} \times 100\%$$



7.50%

กำหนดให้

ปริมาณการใช้น้ำมัน
 เชื้อเพลิงมาตรฐาน (ลิตร)

Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลข
 ประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ควรจะเป็นของส่วน
 ราชการนั้น ที่จัดทำขึ้นจากการนำปัจจัยต่างๆ ที่มีผล
 ต่อการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของส่วนราชการนั้น เช่น
 พื้นที่รับผิดชอบ (ตารางกิโลเมตร) จำนวนบุคลากร
 เป็นต้น ของแต่ละเดือน แล้วนำไปรายงานผ่าน
e-report.energy.go.th



ปริมาณการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงจริง (ลิตร)

ปรับปรุงวิธีรายงาน
 น้ำมัน เนื่องจากน้ำมัน
 ดีเซลที่มีจำหน่ายใน
 ปัจจุบันเป็น
 “ไบโอดีเซล B7 - 20”

จึงให้นำปริมาณน้ำมัน
 ดีเซลไปบันทึกในช่วง
 “ไบโอดีเซล” เพียง
 ช่วงเดียว

Actual Fuel Utilization; AFU จำนวนน้ำมันเชื้อเพลิง
 (ลิตร) ที่ใช้ไปจริงในยานพาหนะของส่วนราชการ ได้แก่
 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซลและก๊าซธรรมชาติ
 (NGV) โดยรวบรวมจำนวนหน่วยของเชื้อเพลิงที่ใช้
 ไปกับยานพาหนะของส่วนราชการทุกคันในแต่ละ
 เดือน แล้วนำไปรายงานผ่าน e-report.energy.go.th

กรณีที่ส่วนราชการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทางเลือก ได้แก่
 แก๊สโซฮอล์ (ใน 1 ลิตร มีน้ำมันเบนซินอยู่ 90%)
 น้ำมันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มีน้ำมันดีเซลอยู่ 95%)
 และก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่ใช้แทนเบนซินหรือดีเซล
 100% นั้น การคำนวณปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
 ระบบจะประมวลผลเฉพาะจำนวนปริมาณ
 น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล เท่านั้น ตามสูตร การ
 คำนวณ ดังต่อไปนี้ :

$$\begin{aligned}
 \text{AFU} = & \text{ปริมาณน้ำมันเบนซิน} + \text{ปริมาณน้ำมันดีเซล} \\
 & + (0.90 \times \text{ปริมาณน้ำมันแก๊สโซฮอล์}) \\
 & + (0.95 \times \text{ปริมาณน้ำมันไบโอดีเซล}) \\
 & + (0.00 \times \text{ปริมาณ NGV})
 \end{aligned}$$



ไม่บรรทุกของเกินจำเป็น
ก็ช่วย**ประหยัดน้ำมัน**ได้





โปรเจกต์เพิ่ม 1 องศา รับหน้าฝน

25 องศา อุณหภูมิสบาย

26 องศา อุณหภูมิประหยัดไฟ



4

เงื่อนไขการประเมินผล การประหยัดพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะใช้ข้อมูลในส่วนราชการได้ รายงานผลผ่านเว็บไซต์ e-report.energy.go.th ในการประเมินผลประหยัด ร้อยละ 20 ของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วน ราชการเพื่อนำผลที่ได้รายงานต่อนายกรัฐมนตรี



e-report.energy.go.th
โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ
ตัวชี้วัดภายใต้การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

หน้าแรก | แผนที่โครงการ | ขั้นตอนและประวัติ | ตัวเลขประเมินผล | FAQ | ติดต่อ

สอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
login เข้าระบบ และเลือก 7). ติดต่อเจ้าหน้าที่ ...

สอบถามรหัสสมาชิกและใส่ผ่าน
email : eppo.ereport@gmail.com

สำนักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ 2563 (ฉบับปรับปรุง)

บันทึกชื่อ
User
Password
เข้าสู่ระบบ

หมายเหตุ : สอบถาม username และ password ในการเข้าระบบ

(1) ติดต่อหน่วยงานต้นสังกัด

(2) ติดต่อ สนพ. โทร 0 2612 1555 ต่อ 364
หรือ e-mail : eppo.ereport@gmail.com

หน่วยงานในส่วนราชการ

หมายถึง ส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายกระทรวง และรวมถึงส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน แต่ไม่ปรากฏในกฎหมายกระทรวง สำหรับส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมนั้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายกระทรวง แต่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค การรายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลของส่วนราชการนั้นๆ ให้พิจารณาจากสถานที่ตั้งของส่วนราชการว่าตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รายงานผลการดำเนินงานไปรวมกับจังหวัดที่ตั้งอยู่นั้น

หน่วยงานในจังหวัด

หมายรวมถึง ส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายกระทรวง รวมทั้งส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายกระทรวง ทั้งนี้ การรายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลของส่วนราชการนั้นๆ ให้พิจารณาจากสถานที่ตั้งของส่วนราชการว่าตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รายงานผลการดำเนินงานไปรวมกับจังหวัดที่ตั้งอยู่นั้น ไม่นับรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อำเภอ

หมายถึง ที่ทำการปกครองอำเภอที่ตั้งอยู่ใน 76 จังหวัด เป็นรายหน่วยงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลที่ตั้งอยู่ใน 76 จังหวัด เป็นรายหน่วยงาน

มหาวิทยาลัย

ส่วนราชการ



ส่วนจังหวัด



ส่วนภูมิภาค
ที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายกระทรวง



การรายงานและประเมิน
ผลของส่วนราชการตาม
ลักษณะ (2)

ให้พิจารณาจากที่ตั้งของ
หน่วยงาน ถ้าตั้งอยู่ใน
จังหวัดใด ก็ให้รายงาน
และประเมินผลรวมกับ
จังหวัดที่ตั้งอยู่นั้น

ส่วนราชการ/จังหวัดที่มีจำนวนหน่วยงานในสังกัดและหรือในพื้นที่ที่รับผิดชอบมาร่วมในการประเมิน
ผลการประหยัดพลังงาน

ส่วนราชการ/จังหวัดนั้นจะต้องมีหน่วยงานที่รายงานข้อมูล
ผ่าน e-report.energy.go.th ครบทุกขั้นตอน
เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนหน่วยงานทั้งหมด
จึงจะถือว่ารายงานข้อมูลครบถ้วนและประเมินผลรายเดือนได้

เปลี่ยนมาใช้
หลอด LED
ช่วยให้ห้องเย็นขึ้นนะ
รู้ยัง!



5

วิธีรายงานผล

รูปที่ 1



e-report.energy.go.th
โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ
ตัวชี้วัดภายใต้การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

หน้าแรก | คู่มือใช้งาน | ขั้นตอนการแจ้งเบาะแส | ข้อมูลระบบ | FAQ | ติดต่อเรา

สอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
login เข้าสู่ระบบ และเลือก 7). ติดต่อเจ้าหน้าที่ ...

สอบถามรหัสสมาชิกและรหัสผ่าน
email : eppo.ereport@gmail.com

สำนักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับปรุง)

บันทึกชื่อ
User
Password
Log In

หมายเหตุ : สอบถาม username และ password ในการเข้าระบบ
(1) ติดต่อหน่วยงานต้นสังกัด
(2) ติดต่อ สอว. โทร 0 2612 1555 ต่อ 364
หรือ e-mail : eppo.ereport@gmail.com

1. หน้าแรกของ e-report.energy.go.th

หน่วยงาน Log in เข้าสู่ระบบการรายงาน e-report.energy.go.th ตามรูปที่ 1

รูปที่ 2



2. เมนูหลัก 8 รายการ

ภายหลังการลงทะเบียนเป็นระบบการรายงานเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะปรากฏหน้า
 ของเมนูหลัก 8 รายการ ตามรูปที่ 2

ให้ Click เลือกรายการที่จะดำเนินการ
 ทุกรายการมีความสำคัญ โดยเฉพาะรายการต่อไปนี้

● ลำดับที่ 3)

เป็นข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) และน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)
 ที่ใช้จริงไปในการของส่วนราชการ ในแต่ละเดือน ตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2565
 ถึงเดือน สิงหาคม 2565

● ลำดับที่ 8)

เป็นข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วนราชการ เป็น
 ข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน ตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2565 ถึงเดือนสิงหาคม 2565

รูปที่ 4



4. เลือกทำรายการลำดับที่ 8 “ดัชนีการใช้พลังงาน”

โดย Click ที่จุด A หรือ B ตามรูปที่ 4

รูปที่ 5



5. เลือกทำรายการ ณ จุดที่ปรากฏตัวอักษร C และ D

ตามรูปที่ 5

● ณ จุด C เลือกลักษณะกลุ่มงานของหน่วยงาน

กลุ่มที่ 1 ทั่วไป	กลุ่มที่ 2 โรงพยาบาลและ สถานอนามัย	กลุ่มที่ 3 โรงเรียน
กลุ่มที่ 4 ศาลและ สำนักงานอัยการ	กลุ่มที่ 5 เรือนจำและ สถานคุมประพฤติ	กลุ่มที่ 6 สถานีตำรวจ
กลุ่มที่ 7 สถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา	กลุ่มที่ 8 สถานสงเคราะห์	กลุ่มที่ 9 สถานีวิทยุและสถานี เครื่องส่งสัญญาณ

● ณ จุด D เลือกลักษณะกลุ่มงานย่อยของหน่วยงาน

กลุ่มที่ 1 กวไป 01 สำนักงานทั่วไป 02 หน่วยงานระดับกรม 03 กองทัพ 04 ตำรวจตระเวนชายแดน 05 สำนักงานกระทรวงต่างประเทศ 06 ธนาคาร 07 อบต. และ เทศบาล 08 ท่าอากาศยาน ท่าเรือ 09 พิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ อุทยาน 10 การไฟฟ้า 11 การประปา 12 สถานีอุตุนิยมวิทยา 13 ศูนย์วิจัย 14 โรงงาน โรงพิมพ์ 15 ห้องสมุด 16 ศูนย์ฝึกอบรม 17 สำนักงานตำรวจ 18 ไปรษณีย์ 19 บ้านพัก	กลุ่มที่ 3 โรงเรียน 31 โรงเรียน 32 สถาบันพัฒนาฝีมืออาชีพ 34 ศูนย์การศึกษาออกโรงเรียน 35 โรงเรียนของกองทัพ กลุ่มที่ 4 ศาลและสำนักงานอัยการ 41 ศาล 42 สำนักงานอัยการ 43 สำนักงานศาล กลุ่มที่ 5 เรือนจำและสถานคุมประพฤติ 51 เรือนจำ 52 สถานคุมประพฤติ 53 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน	กลุ่มที่ 7 สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 71 มหาวิทยาลัย 72 วิทยาลัย (เทคโนโลยี) 73 วิทยาลัย (ทั่วไป) 74 คณะ ภาควิชา หน่วยงานต่างๆ 75 มหาวิทยาลัยของกองทัพ กลุ่มที่ 8 สถานสงเคราะห์ 81 สถานสงเคราะห์ กลุ่มที่ 9 สถานีวิทยุและสถานีเครื่องส่งสัญญาณ 91 สถานีวิทยุ และโทรทัศน์ 92 สถานีส่งสัญญาณ 93 วิทยุชุมชน
กลุ่มที่ 2 โรงพยาบาลและสถานอนามัย 21 โรงพยาบาล 22 สถานอนามัย 23 สถานบริการสุขภาพ	กลุ่มที่ 6 สถานีตำรวจ 61 สถานีตำรวจ 62 ตำรวจภูธรจังหวัด 63 ดำเนินตรวจคนเข้าเมือง	สพ. ได้แบ่งกลุ่มหน่วยงานออกเป็น 9 ลักษณะ

ทั้งนี้ การเลือกประเภทและลักษณะกลุ่มงานย่อยข้างต้นมีความสำคัญ เนื่องจากแต่ละกลุ่มงานจะมีการพิจารณาประเมินค่ามาตรฐานการใช้พลังงานด้วยปัจจัยที่แตกต่างกัน ตามแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของแต่ละกลุ่มงานย่อยดังต่อไปนี้

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ จำแนกตามลักษณะการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

กลุ่มหน่วยงาน	แบบจำลองทางคณิตศาสตร์	
	ไฟฟ้ามาตรฐาน	น้ำมันมาตรฐาน
กลุ่มย่อย 1-01 สำนักงานทั่วไป	$[1.501 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.002 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 0.439 \times \text{เวลาทำการ} + 0.002 \times \text{จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ}] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$19.016 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 4.067 \times (\text{ขนาดของพื้นที่ให้บริการ})^{0.5} + 2.541 \times \text{ระยะห่างจากตัวจังหวัด}$
กลุ่มย่อย 1-02 หน่วยงานระดับกรม	$[1.294 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.053 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 14.64 \times \text{เวลาทำการ} + 0.016 \times \text{จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ}] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$3.127 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 4,516.722$
กลุ่มย่อย 1-03 หน่วยงานของกองทัพ	$[5.463 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.014 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร}] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$3.502 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 3.503 \times (\text{ขนาดของพื้นที่ให้บริการ})^{0.5} + 63.608 \times \text{ระยะห่างจากตัวจังหวัด}$
กลุ่มย่อย 1-04 ตำรวจตระเวนชายแดน	$[0.107 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.034 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 5.614 \times \text{เวลาทำการ} + 0.036 \times \text{จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ}] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$0.924 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 56.647 \times (\text{ขนาดของพื้นที่ให้บริการ})^{0.5}$
กลุ่มย่อย 1-06 ธนาคาร	$[8.176 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.831 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 9.102 \times \text{เวลาทำการ} + 5.001 \times \text{จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ}] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$3.781 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 1,259.256$

หมายเหตุ ตัวเลขค่าสัมประสิทธิ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลทาง www.e-report.energy.go.th

กลุ่มหน่วยงาน	แบบจำลองทางคณิตศาสตร์	
	ไฟฟ้ามาตรฐาน	น้ำมันมาตรฐาน
กลุ่มย่อย 1-07 หน่วยงานปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล)	$[0.2953 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.112 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 0.159 \times \text{เวลาทำการ} + 0.061 \times \text{จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ}] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$10.288 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 44.607 \times (\text{ขนาดของพื้นที่ให้บริการ})^{0.5} + 8.694 \times \text{ระยะห่างจากตัวจังหวัด}$
กลุ่มย่อย 1-08 ท่าอากาศยาน	$[15.301 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.012 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 2.537 \times \text{เวลาทำการ} + 0.013 \times \text{จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ}] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$2.987 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 4.184 \times (\text{ขนาดพื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง})^{0.5} + 3.364 \times \text{ระยะห่างจากตัวจังหวัด}$
กลุ่มย่อย 1-09 พิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ อุทยาน	$[10.49 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.001 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 0.739 \times \text{เวลาทำการ} + 0.001 \times \text{จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ}] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$13.081 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.056 \times \text{ขนาดของพื้นที่ให้บริการ} + 4.019 \times \text{ระยะห่างจากตัวจังหวัด}$
กลุ่มย่อย 1-11 การประปา	$[14.993 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.027 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 520.128] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$21.344 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.142 \times (\text{ขนาดของพื้นที่ให้บริการ})^{0.5} + 3.400 \times \text{ระยะห่างจากตัวจังหวัด}$
กลุ่มย่อย 1-12 สถานีอุตุนิยมวิทยา	$[15.645 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.055 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร}] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$4.344 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.556 \times (\text{ขนาดของพื้นที่ให้บริการ})^{0.5} + 0.169 \times \text{ระยะห่างจากตัวจังหวัด}$
กลุ่มย่อย 1-13 ศูนย์วิจัย	$[5.367 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.001 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 1.182 \times \text{เวลาทำการ} + 0.052 \times \text{จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ}] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$3.743 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 4.867 \times (\text{ขนาดของพื้นที่ให้บริการ})^{0.5} + 24.192 \times \text{ระยะห่างจากตัวจังหวัด}$

หมายเหตุ: ตัวเลขค่าสัมประสิทธิ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลทาง www.e-report.energy.go.th

กลุ่มหน่วยงาน	แบบจำลองทางคณิตศาสตร์	
	ไฟฟ้ามาตรฐาน	น้ำมันมาตรฐาน
กลุ่มย่อย 1-15 ห้องสมุด	$[(0.456 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.132 \times \text{เวลาทำการ} + 0.007 \times \text{จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ}) \times (\text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} / 1000)] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$4.464 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 3.469 \times \text{ขนาดของพื้นที่ให้บริการ} + 0.002 \times \text{ระยะห่างจากตัวจังหวัด}$
กลุ่มย่อย 1-16 ศูนย์ฝึกอบรม	$[0.197 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.030 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 1.340 \times \text{เวลาทำการ} + 0.153 \times \text{จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ}] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$0.321 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 9.974 \times (\text{ขนาดของพื้นที่ให้บริการ})^{0.5} + 7.890 \times \text{ระยะห่างจากตัวจังหวัด}$
กลุ่มย่อย 1-17 หน่วยงาน สำนักงานตำรวจ	$[1.725 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.069 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 1.274 \times \text{เวลาทำการ} + 0.001 \times \text{จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ}] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$27.311 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 14.834 \times (\text{ขนาดของพื้นที่ให้บริการ})^{0.5} + 9.956 \times \text{ระยะห่างจากตัวจังหวัด}$
กลุ่มย่อย 1-101 สำนักงาน การเกษตร	$[1.562 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.002 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 0.059 \times \text{เวลาทำการ} + 0.001 \times \text{จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ}] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$10.721 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 1.737 \times (\text{ขนาดของพื้นที่ให้บริการ})^{0.5} + 1.651 \times \text{ระยะห่างจากตัวจังหวัด}$
กลุ่มย่อย 1-102 สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา	$[0.1618 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.087 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 0.090 \times \text{เวลาทำการ} + 0.5700 \times \text{จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ}] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$1.154 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 23.787 \times (\text{ขนาดของพื้นที่ให้บริการ})^{0.5} + 2.422 \times \text{ระยะห่างจากตัวจังหวัด}$
กลุ่มย่อย 1-103 สำนักงาน พัฒนาชุมชน	$[0.833 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.011 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 0.065 \times \text{เวลาทำการ} + 0.002 \times \text{จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ}] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$8.199 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 3.581 \times (\text{ขนาดของพื้นที่ให้บริการ})^{0.5} + 1.578 \times \text{ระยะห่างจากตัวจังหวัด}$

หมายเหตุ ตัวเลขค่าสัมประสิทธิ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลทาง www.e-report.energy.go.th

กลุ่มหน่วยงาน	แบบจำลองทางคณิตศาสตร์	
	ไฟฟ้ามาตรฐาน	น้ำมันมาตรฐาน
กลุ่มย่อย 1-104 สำนักงาน สรรพากร	$[1.166 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.026 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 0.700 \times \text{เวลาทำการ} + 0.007 \times \text{จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ}] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$2.196 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 6.819 \times (\text{ขนาดของพื้นที่ให้บริการ})^{0.5} + 2.146 \times \text{ระยะห่างจากตัวจังหวัด}$
กลุ่มย่อย 1-105 สำนักงาน สาธารณสุข	$[0.436 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.059 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 0.230 \times \text{เวลาทำการ} + 0.020 \times \text{จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ}] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$5.638 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 12.750 \times (\text{ขนาดของพื้นที่ให้บริการ})^{0.5} + 10.632 \times \text{ระยะห่างจากตัวจังหวัด}$
กลุ่มย่อย 2-21 โรงพยาบาล	$[0.108 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.050 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 8.898 \times \text{จำนวนเตียง} + 0.194 \times \text{จำนวนผู้ป่วยนอก} + 0.040 \times \text{จำนวนวันนอนรวมผู้ป่วยใน}] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$0.590 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.276 \times \text{จำนวนวันนอนรวมผู้ป่วยใน} + 0.179 \times \text{พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง} + 11.552 \times \text{ระยะห่างจากตัวจังหวัด}$
กลุ่มย่อย 2-22 สถานีอนามัย	$[1.362 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.026 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 0.001 \times \text{จำนวนผู้ป่วยนอก}] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$9.774 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 1.746 \times (\text{พื้นที่ของอำเภอที่ตั้ง})^{0.5} + 0.664 \times \text{ระยะห่างจากตัวจังหวัด}$
กลุ่มย่อย 2-23 สถานบริการ สุขภาพ	$[1.279 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.002 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 0.008 \times \text{จำนวนผู้ป่วยนอก}] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$10.713 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.822 \times (\text{พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง})^{0.5} + 3.477 \times \text{ระยะห่างจากตัวจังหวัด}$
กลุ่มย่อย 3-31 โรงเรียน	$[0.186 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.061 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 0.861 \times (\text{จำนวนนักเรียน} \times \text{จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน}) / 1000] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$2.734 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 7.896 \times \text{จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน} + 0.214 \times \text{ระยะห่างจากตัวจังหวัด}$

หมายเหตุ ตัวเลขค่าสัมประสิทธิ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลทาง www.e-report.energy.go.th

กลุ่มหน่วยงาน	แบบจำลองทางคณิตศาสตร์	
	ไฟฟ้ามาตรฐาน	น้ำมันมาตรฐาน
กลุ่มย่อย 3-32 สถาบันพัฒนา ฝีมืออาชีพ	$[3.046 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.009 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 21.094 \times (\text{จำนวนนักเรียน} \times \text{จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน}) / 1000] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$1.690 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 29.247 \times \text{จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน} + 6.419 \times \text{ระยะห่างจากตัวจังหวัด}$
กลุ่มย่อย 3-34 ศูนย์การศึกษา นอกโรงเรียน	$[11.715 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.071 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 10.204 \times (\text{จำนวนนักเรียน} \times \text{จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน}) / 1000] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$2.510 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 7.160 \times \text{จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน} + 0.341 \times \text{ระยะห่างจากตัวจังหวัด}$
กลุ่มย่อย 3-35 โรงเรียน ของกองทัพ	$[6.715 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.027 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 30.166 \times (\text{จำนวนนักเรียน} \times \text{จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน}) / 1000] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$9.628 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 44.838 \times \text{จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน}$
กลุ่มย่อย 4-41 ศาล	$[9.658 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.015 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 0.330 \times \text{จำนวนคดี}] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$0.502 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.021 \times \text{พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง} + 0.303 \times \text{ระยะห่างจากตัวจังหวัด}$
กลุ่มย่อย 4-42 สำนักอัยการ	$[4.751 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.077 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 0.004 \times \text{จำนวนคดี}] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$7.407 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.001 \times \text{จำนวนคดี} + 0.018 \times \text{พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง} + 0.011 \times \text{ระยะห่างจากตัวจังหวัด}$
กลุ่มย่อย 4-43 สำนักงานศาล	$[4.802 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.222 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 0.001 \times \text{จำนวนคดี}] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$0.696 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.012 \times \text{พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง}$

หมายเหตุ ตัวเลขค่าสัมประสิทธิ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลทาง www.e-report.energy.go.th

กลุ่มหน่วยงาน	แบบจำลองทางคณิตศาสตร์	
	ไฟฟ้ามาตรฐาน	น้ำมันมาตรฐาน
กลุ่มย่อย 5-51 เรือนจำ	$[1.421 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.009 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 0.146 \times \text{จำนวนนักโทษ}] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$0.571 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.068 \times \text{จำนวนนักโทษ} + 0.060 \times \text{พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง} + 1.272 \times \text{ระยะห่างจากตัวจังหวัด}$
กลุ่มย่อย 5-52 สถานคุมประพฤติ	$0.291 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.023 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 0.058 \times \text{จำนวนผู้ถูกคุมประพฤติ} \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$0.326 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.004 \times \text{จำนวนผู้ที่ถูกคุมประพฤติ} + 0.046 \times \text{พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง} + 27.204 \times \text{ระยะห่างจากตัวจังหวัด}$
กลุ่มย่อย 5-53 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน	$4.098 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.004 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 0.019 \times \text{จำนวนผู้ถูกคุมประพฤติ} \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$0.460 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.002 \times \text{จำนวนผู้ที่ถูกคุมประพฤติ} + 0.037 \times \text{พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง} + 46.171 \times \text{ระยะห่างจากตัวจังหวัด}$
กลุ่มย่อย 6-61 สถานีตำรวจ	$[1.945 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.033 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 0.030 \times \text{จำนวนคดี} + 0.682 \times \text{จำนวนวันนอนรวมของผู้ต้องขัง}] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$25.522 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 13.762 \times \text{จำนวนคดี} + 46.163 \times (\text{พื้นที่ของอำเภอที่ตั้ง})^{0.5} + 0.421 \times \text{ระยะห่างจากตัวจังหวัด}$
กลุ่มย่อย 7-71 มหาวิทยาลัย	$[2.251 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.042 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 4.038 \times (\text{จำนวนนักศึกษา} \times \text{จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน}/100) + 8.090 \times \text{จำนวนเตียง} + 1.406 \times \text{จำนวนผู้ป่วยนอก} + 1.550 \times \text{จำนวนวันนอนรวมผู้ป่วยใน}] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$2.261 \times \text{จำนวนบุคลากร}$

หมายเหตุ ตัวเลขค่าสัมประสิทธิ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลทาง www.e-report.energy.go.th

กลุ่มหน่วยงาน	แบบจำลองทางคณิตศาสตร์	
	ไฟฟ้ามาตรฐาน	น้ำมันมาตรฐาน
กลุ่มย่อย 7-72 วิทยาลัย (เทคโนโลยี)	$[3.390 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.001 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 1.645 \times (\text{จำนวนนักศึกษา} \times \text{จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน} / 100)] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$2.802 \times \text{จำนวนบุคลากร}$
กลุ่มย่อย 7-73 วิทยาลัย (ทั่วไป)	$[0.355 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.011 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 4.669 \times (\text{จำนวนนักศึกษา} \times \text{จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน} / 100)] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$3.406 \times \text{จำนวนบุคลากร}$
กลุ่มย่อย 7-74 คณะ ภาควิชา หน่วยงานต่าง ๆ	$[2.251 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.042 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 4.038 \times (\text{จำนวนนักศึกษา} \times \text{จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน} / 100) + 8.090 \times \text{จำนวนเตียง} + 1.406 \times \text{จำนวนผู้ป่วยนอก} + 1.550 \times \text{จำนวนวันนอนรวมผู้ป่วยใน}] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$2.261 \times \text{จำนวนบุคลากร}$
กลุ่มย่อย 8-81 สถานสงเคราะห์	$[1.754 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.001 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 0.971 \times \text{จำนวนผู้ที่อยู่ในการดูแล}] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$2.648 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.427 \times \text{จำนวนผู้ที่อยู่ในการดูแล} + 21.211 \times (\text{พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง})^{0.5} + 8.788 \times \text{ระยะห่างจากตัวจังหวัด}$
กลุ่มย่อย 9-91 สถานีวิทยุ และโทรทัศน์	$[16.457 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.179 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 0.031 \times (\text{ขนาดรวมของเครื่องส่ง} \times \text{เวลาให้บริการ} / 1000)] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$3.570 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.189 \times (\text{พื้นที่ให้บริการ})^{0.5} + 0.099 \times \text{ระยะห่างตัวจังหวัด}$
กลุ่มย่อย 9-92 สถานีส่งสัญญาณ	$[34.721 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.023 \times \text{พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร} + 0.089 \times (\text{ขนาดรวมของเครื่องส่ง} \times \text{เวลาให้บริการ} / 1000)] \times [1.111 \times \text{อุณหภูมิ}]$	$20.344 \times \text{จำนวนบุคลากร} + 0.399 \times (\text{พื้นที่ให้บริการ})^{0.5} + 0.007 \times \text{ระยะห่างตัวจังหวัด}$

หมายเหตุ ตัวเลขค่าสัมประสิทธิ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลทาง www.e-report.energy.go.th

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน สำหรับการประเมินค่า EUI

เป็นข้อมูลของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้ไฟฟ้า หรือน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงาน โดยปัจจัยที่สำคัญต่อการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานของหน่วยงานของรัฐในโครงการนี้ นั้นมี 14 ปัจจัยและจากลักษณะงานบริการที่ต่างกัน จึงจัดกลุ่มหน่วยงานของรัฐออกเป็น 9 กลุ่มหลัก และเลือกปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงานของแต่ละกลุ่ม

โดยแต่ละกลุ่มกำหนดข้อมูลตัวแปรต่างๆ ตามลักษณะการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ดังนี้

ปัจจัย	 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 กลุ่ม 6 กลุ่ม 7 กลุ่ม 8 กลุ่ม 9								
	ทั่วไป	โรงพยาบาลและสถานีอนามัย	โรงเรียน	ศาลและสำนักงานยุติการ	เรือนจำและสถานคุมประพฤติ	สถานีตำรวจ	สถาบันอุดมศึกษาและสถานอาชีวศึกษา	สถานสงเคราะห์	สถานีวิทยุและสถานีเครื่องส่งสัญญาณ
2. จำนวนบุคลากร	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎
3. จำนวนพื้นที่ใช้สอย	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎
4. เวลาทำการ	✎								✎
5. จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ	✎								
6. พื้นที่ให้บริการ	✎					✎			✎
8. จำนวนเตียง		✎					✎		
9. จำนวนผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน		✎					✎		
10. จำนวนนักเรียนนักศึกษา			✎				✎		
11. จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน			✎				✎		
12. จำนวนคดี				✎		✎			
13. จำนวนผู้ที่อยู่ค้างคืน					✎	✎		✎	
14. ขนาดเครื่องส่งสัญญาณ									✎

6.1 ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล				
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.
▶ 2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)				
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)				
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)				
▶ 5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)				
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)				

กำหนดพิจารณาข้อมูลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงาน 5 ปัจจัย แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

- **ประเภทที่ 1** ผู้ที่ทำงานประจำในหน่วยงานแบบเต็มเวลา (Full Time) ได้แก่ ปัจจัยที่ 2
- **ประเภทที่ 2** ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้พลังงานในหน่วยงาน (หรือผู้เข้ามาใช้บริการ) ได้แก่ ปัจจัยที่ 5, 9, 10, 13



ประเภทที่ 1

ผู้ที่ทำงานประจำในหน่วยงานแบบเต็มเวลา (Full Time)

ปัจจัยที่ 2 บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)

- เป็นจำนวนของบุคลากร (คน) ที่ทำงานเต็มเวลาทำการ (Full Time) ตลอดทั้งเดือนนั้น ที่ใช้พื้นที่ในหน่วยงาน นับรวมทั้งที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
- ถ้าแบ่งเวลาทำงานเป็น 2 หรือ 3 รอบ ก็ให้นับรวมกัน เช่น รอบเช้า 20 คน รอบค่ำ 7 คน = บุคลากรทำงาน 27 คน
- ไม่นับรวมบุคลากรที่ทำงานบางเวลา ผู้ป่วยในที่ได้รับไว้รักษา (กรณีกลุ่มสถานีนอนมัย) นักเรียน นักศึกษา (กรณีกลุ่มโรงเรียนหรือสถาบันอุดมศึกษา) ผู้ที่ถูกคุมประพฤติหรือผู้ที่อยู่ในการดูแลเนื่องจากบุคลากรตามที่กล่าวมานั้น จัดอยู่ประเภทที่ 2 ผู้นำเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้พลังงานในหน่วยงาน ดังรายละเอียดปรากฏตามหน้าที่ 92-97

ข้อมูล	การรายงานผล
ทุก ๆ เดือน บุคลากรของหน่วยงานที่ทำงานเต็มเวลา + ข้าราชการ 20 คน ☒ + ลูกจ้างทั้งประจำและชั่วคราว 10 คน ☒ + ลูกจ้างโครงการฯ 2 คน ☒	เท่ากับ $20 + 10 + 2 = 32$ คน A
เดือนเมษายน + มีนักศึกษาฝึกงานตลอดทั้งเดือน 2 คน ☒ ○ มีที่ปรึกษาเข้ามาทำงาน 2 คน 2 วัน ☒ ○ มีข้าราชการไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด 3 คน 5 วัน ☒	เท่ากับ A + 2 = 34 คน ไม่รวมที่ปรึกษาที่เข้ามา ไม่ต้องหักข้าราชการที่ไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด
เดือนกรกฎาคม + มีนักศึกษาฝึกงานตลอดทั้งเดือน 3 คน ☒ - มีข้าราชการลาบวชตลอดทั้งเดือน 1 คน ☒	เท่ากับ A + 3 - 1 = 34 คน + นักศึกษาฝึกงานเข้ามา - มีข้าราชการลาบวชทั้งเดือน

ประเภทที่ 2

ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้พลังงาน
ในหน่วยงาน (หรือผู้เข้ามาใช้บริการ)


กำหนดพิจารณาข้อมูลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้
พลังงาน 4 ปัจจัย จำแนกได้ 5 ลักษณะ คือ



ปัจจัยที่ 5
บริการทั่วไป (คน)




ปัจจัยที่ 9
โรงพยาบาลหรือสถานอนามัย

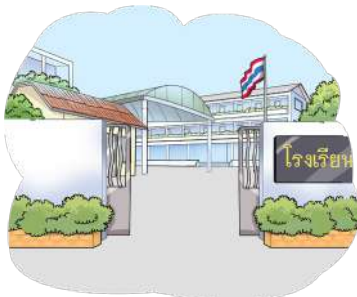

ปัจจัยที่ 10
โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา
และอาชีวศึกษา



ปัจจัยที่ 13
สถานีตำรวจ



ปัจจัยที่ 13
เรือนจำ สถานสงเคราะห์

ปัจจัยที่ 5 บริการทั่วไป (คน)



- จำนวนบุคคลภายนอก ที่เข้ามาใช้บริการในอาคาร ตลอดเวลาเปิดทำการในแต่ละวัน
- นับรวมตลอดทั้งเดือน
 - * ที่มาของข้อมูล รวบรวมจากบัตรคิวหรือสมุดทะเบียนจำนวนเรื่องที่มีผู้เข้ามาขอใช้บริการ หรือใบลงทะเบียนฯ เป็นต้น
 - * จำนวนของผู้ที่เข้าใช้ห้องประชุมก็สามารถนับรวมได้

ปัจจัยที่ 9 โรงพยาบาลหรือสถานอนามัย



9.1

จำนวนผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)

- จำนวนครั้งที่บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการในวันทำการในแต่ละวัน
- นับรวมตลอดทั้งเดือน
 - * ในหนึ่งเดือน นาย ก. เข้ารับการรักษา 3 ครั้ง ก็นับที่จำนวนครั้ง ไม่ได้นับที่จำนวนคน
 - * ไม่นับจำนวนของญาติ หรือผู้ติดตามที่ติดตามผู้ป่วยมา

9.2

จำนวนผู้ป่วยใน
(คน-วัน)

- จำนวนผู้ป่วยที่รับไว้รักษาและนอนในโรงพยาบาลหรือสถานอนามัยในแต่ละวัน
- นับรวมตลอดทั้งเดือน

ปัจจัยที่ 10 โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา



- จำนวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นเรียนที่ได้ลงทะเบียนเรียน
- ภายในเดือนนั้นๆ
- * ที่มาของข้อมูล อาจจะใช้ตัวเลขจำนวนนักศึกษารวมทั้งหมดในเทอมนั้นที่มีอยู่ที่สำนักทะเบียน

ปัจจัยที่ 13 สถานีตำรวจ เรือนจำ สถานสงเคราะห์



13.1

สถานีตำรวจ
 จำนวนผู้ถูกคุม
 ประพฤติหรือ
 ผู้ที่อยู่ในการดูแล
 (คน)

- จำนวนนักโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติที่ได้รับการกักบริเวณในสถานีตำรวจในแต่ละวัน
- นับรวมตลอดทั้งเดือน



13.2

เรือนจำ
 สถานสงเคราะห์
 จำนวนผู้ถูกคุมประพฤติ
 หรือผู้ที่อยู่ในการดูแล
 (คน)

- จำนวนนักโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติที่ได้รับการกักบริเวณในเรือนจำ หรือผู้ที่อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์
- นับ ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือนที่รายงาน

6.2 พื้นที่


ข้อมูล				
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)				
▶ 3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)				
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)				
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)				
▶ 6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)				

กำหนดพิจารณาข้อมูลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงาน 2 ประเภท คือ

- **ประเภทที่ 1** พื้นที่ใช้สอย เฉพาะภายในอาคารที่ตั้งของหน่วยงาน (ตารางเมตร) ได้แก่ ปัจจัยที่ 3
- **ประเภทที่ 2** พื้นที่ความรับผิดชอบทั้งหมดที่หน่วยงานต้องออกไปให้บริการ ได้แก่ ปัจจัยที่ 6

ปัจจัยที่ 3 พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)

- เป็นค่าแสดงพื้นที่ใช้สอยเฉพาะภายในอาคาร นับรวมทุกอาคารของหน่วยงาน โดยรวมทั้งพื้นที่ปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ
- ไม่นับรวมพื้นที่นอกตัวอาคาร โรงจอดรถ อาคารจอดรถ
- บันทึกทุกเดือน แม้จะเป็นค่าคงที่ และหากมีการปรับปรุง ขยายพื้นที่ มีอาคารใหม่ ก็ให้ปรับปรุงตัวเลขในเดือนที่เริ่มใช้งานพื้นที่นั้นจริง

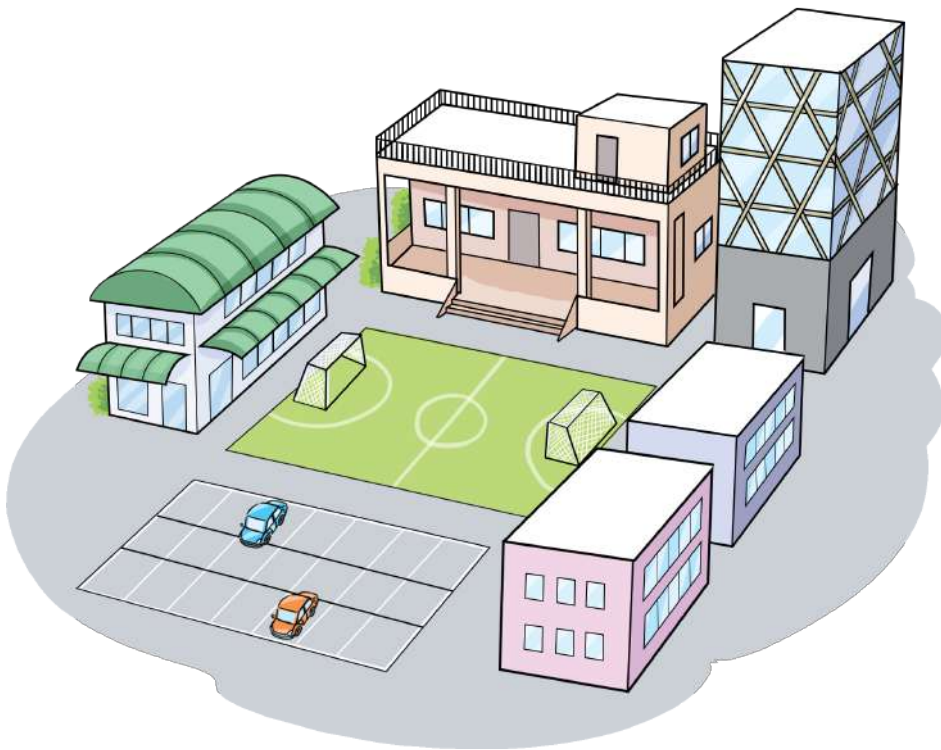

ข้อมูล

ตัวอย่าง

- หน่วยงานมีพื้นที่ 12 ไร่
- มีอาคาร 5 หลัง หลังละ 3 ชั้น ชั้นละ 20 ตร.ม.
- มีโรงจอดรถยนต์ พื้นที่ 30 ตร.ม.

การรายงานผล พื้นที่ใช้สอยเท่ากับ

$$\begin{aligned}
 &= 5 \text{ หลัง} \times 3 \text{ ชั้น} \times 20 \text{ ตร.ม.} \\
 &= 300 \text{ ตร.ม.}
 \end{aligned}$$

(ไม่นับพื้นที่นอกอาคาร
 ไม่นับพื้นที่โรงจอดรถ)

ปัจจัยที่ 6 พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)


- นับรวมพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งหมดที่หน่วยงานต้องออกไปให้บริการแก่ประชาชนนอกที่ตั้งปกติ เช่น การออกไปตรวจสอบกิจการค้า การตรวจสอบความสงบเรียบร้อย ฯลฯ
- หากต้องการทราบพื้นที่แต่ละจังหวัดเป็นตารางกิโลเมตร
สืบค้นข้อมูลที่ e-report.energy.go.th/area.html
- บันทึกทุกเดือน แม้จะเป็นค่าคงที่ หากพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ให้ปรับปรุงตัวเลขในเดือนที่เริ่มปฏิบัติจริง

ตัวอย่าง

**กลุ่มพื้นที่
ความรับผิดชอบ**

อำเภอ	พื้นที่ (ตร.ม.)
ก.	610.97
ข.	535.77
ค.	1,236.28
ง.	807.14

**สรุปรวมพื้นที่ให้บริการ
3,190.16 ตร.ม.**

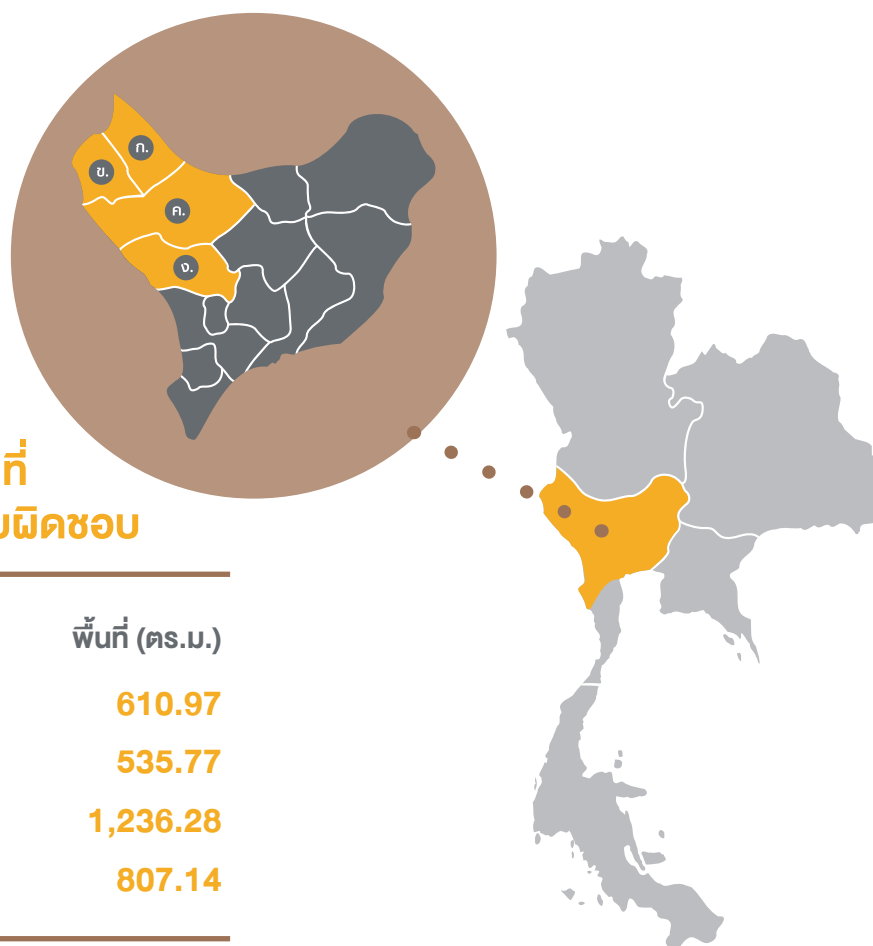

6.3 เวลาทำการ (ชั่วโมง)

ข้อมูล				
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)				
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)				
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)				
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)				
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)				

กำหนดพิจารณาข้อมูลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงาน ปีจ่ายที่ 4

- เป็นเวลาทำงานปกติตามที่หน่วยงานกำหนดไว้
นับรวมตลอดทั้งเดือนเฉพาะวันทำการ เช่น

เดือนเมษายน 2550 มีวันทำการ 18 วัน

- * เวลาเปิดทำการ 08.30 - 16.30 น. รวม 8 ชั่วโมง/วัน
- * คิดเป็นเวลาทำการเดือนนั้น 144 ชั่วโมง (18 วัน x 8 ชั่วโมง/วัน)

- เวลาทำงานดังกล่าวไม่นับรวมการทำงานนอกเวลา (Over Time)

ถ้าหน่วยงานมีการกำหนดการทำงานนอกเวลา (Over Time) ของหน่วยงานอย่างชัดเจน เช่น ต้องมาทำงานในบางเสาร์ หรือต้องทำงานในช่วงเวลาเย็นในบางวัน สามารถนำเวลาที่กำหนดให้มาทำงานดังกล่าวนับรวมได้



เข้างาน 08.30 น.



ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง



เลิกงาน 16.30 น.





ข้อมูล

การรายงานผล

ทุก ๆ เดือน

+ กำหนดเวลาทำงาน 08.30 - 16.30 น.

นับเวลาทำงาน
เท่ากับ 8 ชั่วโมงต่อวัน **B**

เดือนเมษายน

- ก. ตลอดทั้งเดือน มี 30 วัน
- ข. ตลอดทั้งเดือน มีวันเสาร์และวันอาทิตย์ รวม 8 วัน
- ค. ตลอดทั้งเดือน มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ 4 วัน

จำนวนเวลาทำการของเดือนเมษายน
เท่ากับ

$$\begin{aligned}
 (\text{ก.} - \text{ข.} - \text{ค.}) \times \text{B} &= 144 \text{ ชั่วโมง} \\
 (30 - 8 - 4) \times 8 &= 144 \text{ ชั่วโมง}
 \end{aligned}$$

เดือนกรกฎาคม

- ง. ตลอดทั้งเดือน มี 31 วัน
- จ. ตลอดทั้งเดือน มีวันเสาร์และวันอาทิตย์ รวม 8 วัน
- ฉ. ตลอดทั้งเดือน มีงานพิเศษ หน่วยงานได้กำหนดให้ทุกคนต้องมาทำงานในวันเสาร์เพิ่มอีก 1 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. เท่ากับ 6 ชั่วโมง **C**

จำนวนเวลาทำการเดือนกรกฎาคม เท่ากับ

$$\begin{aligned}
 &1) 23 \text{ วัน} \\
 &(\text{ง.} - \text{จ.}) \times \text{B} = 184 \text{ ชั่วโมง} \\
 &2) 1 \text{ วัน} \\
 &(\text{ฉ.}) \times \text{C} = 6 \text{ ชั่วโมง} \\
 &\text{รวม } 1) + 2) = 190 \text{ ชั่วโมง}
 \end{aligned}$$

6.4 จำนวนเตียง (เตียง)

ได้แก่ ปีจจัยที่ 8

- จำนวนเตียงทั้งหมดโดยนับรวมทั้งที่มีคนไข้และไม่มีคนไข้



20
 เตียง



40
 เตียง

6.5 จำนวนคดี (เรื่อง)

ได้แก่ ปีจจัยที่ 12



- จำนวนคดีที่ศาลได้ทำการว่าความ หรือ
- จำนวนสำนวนที่สำนักอัยการสามารถสรุปผลได้ หรือ
- จำนวนคดีที่ทางสถานีตำรวจได้ลงบันทึกประจำวัน

6.6 จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน

จำนวนวัน ที่โรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษานั้นๆ
เปิดทำการเรียนการสอน
ในเดือนนั้นๆ นับรวมวันสอบ

- หน่วย เป็น “วัน”
- ไม่ต้องนับวันปิดภาคเรียนมารวม



6.7 กลุ่มสถานีวิทยุ

ได้แก่ ปัจจัยที่ 4, 6 และ 14

ปัจจัยที่ 4 เวลาที่ใช้กระจายเสียง (ชั่วโมง)

- จำนวนชั่วโมงปกติที่ใช้ในการออกอากาศ
ให้บริการประชาชนต่อวันทำการ
นับรวมตลอดทั้งเดือน



ปัจจัยที่ 6 พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)

- พื้นที่รัศมีครอบคลุมของการให้บริการวิทยุกระจายเสียง

ปัจจัยที่ 14 ขนาดรวมของเครื่องส่งสัญญาณ (วัตต์)

- ผลรวมของขนาดกำลังส่งของเครื่องส่งสัญญาณที่มีอยู่ในหน่วยงานนั้นๆ
- บันทึกทุกเดือน แม้จะเป็นค่าคงที่
หากมีการขยายกำลังส่งก็ให้ปรับปรุง
ตัวเลขในเดือนที่เริ่มใช้งานจริง




การบันทึกข้อมูล “ปริมาณการใช้พลังงาน”

รูปที่ 1



รูปที่ 2

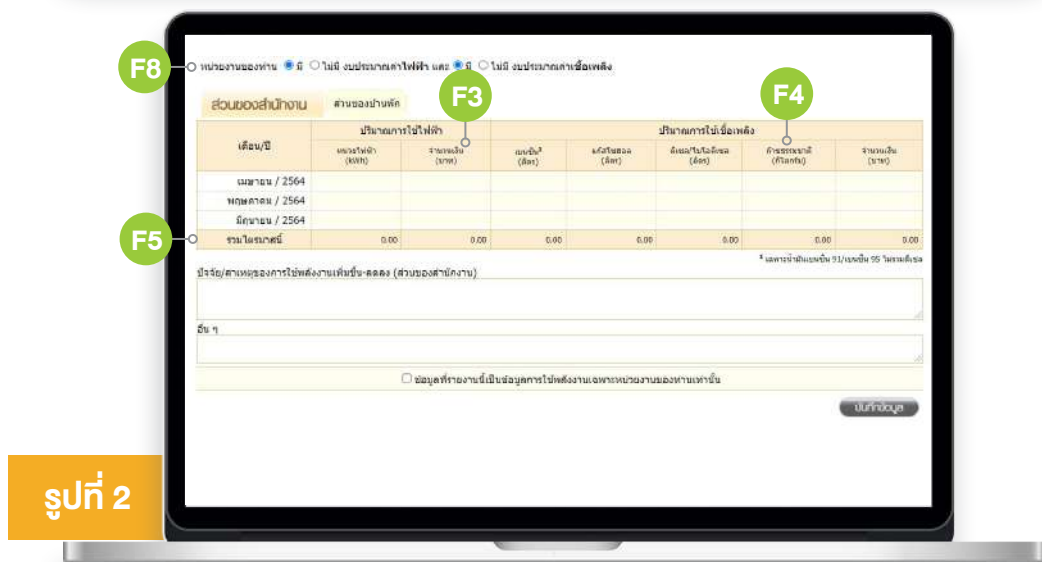


- บันทึกผ่าน e-report.energy.go.th แล้วเลือกทำรายการที่
 “3) ผลการใช้พลังงานของหน่วยงาน” หน้าจอจะปรากฏดังรูปที่ 1 และ 2

หมายเหตุ


กรณีที่หน่วยงานใดไม่มีงบประมาณค่าไฟฟ้า และหรือน้ำมันเชื้อเพลิง ให้คลิกที่ F8 เลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทั้ง 2 กรณี

2. การบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง; kWh) และข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)

- (1) เลือก **“ปีงบประมาณ”** ที่จะทำการบันทึกข้อมูล ตรงบริเวณ **F1** และเลือก **“เดือน”** ที่จะบันทึกข้อมูล ตรง **F2** ตามรูปที่ 3 และ รูปที่ 4

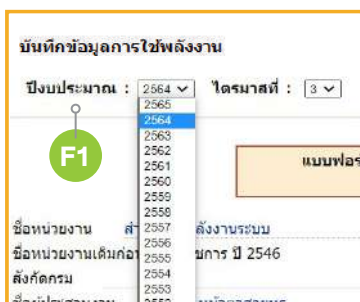


รูปที่ 3 วิธีเลือก “ปีงบประมาณ”

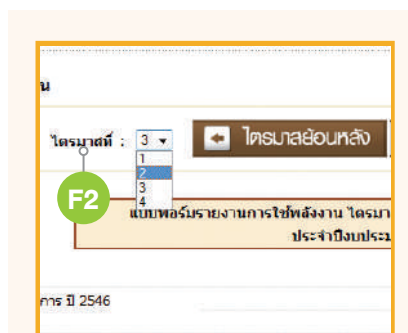

รูปที่ 4 วิธีเลือก “ไตรมาส”

- (2) บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ตรงบริเวณ **F3** ตามจำนวนที่หน่วยงานได้ใช้ไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บันทึกเป็นรายเดือน โดยใช้ข้อมูลจากใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกให้กับหน่วยงานเป็นหลักฐาน
- (3) บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) ตรงบริเวณ **F4** ตามจำนวนที่หน่วยงานได้ใช้ไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บันทึกเป็นรายเดือน โดยใช้ข้อมูลจากใบเสร็จรับเงินที่ผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงได้ออกให้กับหน่วยงานเป็นหลักฐาน โดยรายงานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) ของประเภท เบนซิน 91 และเบนซิน 95 รวมในช่องเดียวกัน คือช่อง **“น้ำมัน”** และรายงานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประเภทดีเซลรวมกับน้ำมันไบโอดีเซล
- (4) ระบบจะแสดงผลรวมปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) / น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) ของไตรมาสนั้น โดยอัตโนมัติ ตรงบริเวณ **F5**

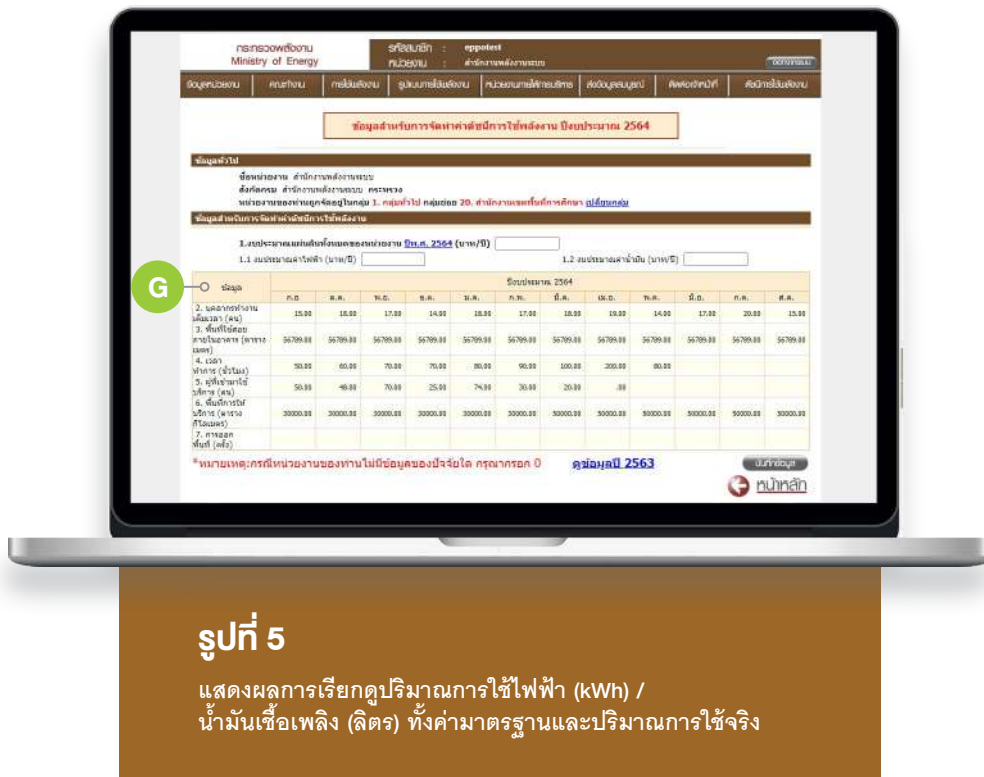

กระทรวงพลังงาน
 Ministry of Energy

ชื่อบริษัท : appoint
 ที่อยู่ : สำนักงานพลังงาน

ข้อมูลสำหรับการจัดทำดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลทั่วไป
 ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานพลังงาน
 ชื่อโครงการ : สำนักงานพลังงาน
 ที่อยู่โครงการ : สำนักงานพลังงาน

ข้อมูลสำหรับการจัดทำดัชนีการใช้พลังงาน
 1. ประเภทของหน่วยที่ใช้ไฟฟ้า (บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง) : 2. ประเภทของหน่วยที่ใช้ไฟฟ้า (บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง) :

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ค.	ค.ค.	พ.ค.	ค.ค.	พ.ค.	ก.ค.	ค.ค.	พ.ค.	ค.ค.	พ.ค.	ค.ค.	ค.ค.
2. ค่าไฟฟ้า (บาท)	15.00	15.00	17.00	14.00	18.00	17.00	18.00	19.00	14.00	17.00	20.00	15.00
3. ค่าไฟฟ้า (บาท)	56700.00	56700.00	56700.00	56700.00	56700.00	56700.00	56700.00	56700.00	56700.00	56700.00	56700.00	56700.00
4. ค่าไฟฟ้า (บาท)	50.00	60.00	70.00	70.00	80.00	90.00	100.00	200.00	80.00			
5. ค่าไฟฟ้า (บาท)	50.00	40.00	70.00	25.00	74.00	30.00	20.00					
6. ค่าไฟฟ้า (บาท)	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00
7. ค่าไฟฟ้า (บาท)												

*หมายเหตุ: กรณีที่หน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปีงบประมาณ 0

ข้อมูลปี 2563

รูปที่ 5

แสดงผลการเรียกดูปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) /
 น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) ทั้งค่ามาตรฐานและปริมาณการใช้จริง

- (5) การบันทึกข้อมูล “ดัชนีพลังงาน” ให้ Click ตรงบริเวณ **F7** ตามรูปที่ 1 และดำเนินการตรงบริเวณ **G** ตามรูปที่ 6 โดยมีวิธีการจัดทำข้อมูลตามที่ชี้แจงไว้ในส่วนข้อมูลพื้นฐานและตัวแปร หน้า 81-95

เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง												
ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ค.ย.	พ.ย.	ธ.ย.	ม.ย.	ก.พ.	มี.ย.	เม.ย.	พ.ย.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้ามาตรฐาน	158,128.45	163,112.56	159,667.00	151,661.22	161,438.24	160,651.19	166,568.28	169,249.69	174,353.81	165,329.05	164,246.65	161,473.62
ไฟฟ้าใช้จริง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ค.ย.	พ.ย.	ธ.ย.	ม.ย.	ก.พ.	มี.ย.	เม.ย.	พ.ย.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมันมาตรฐาน	4,137.29	4,140.75	4,139.60	4,136.13	4,140.75	4,139.60	5,339.64	5,340.79	5,335.02	5,338.49	5,341.95	5,336.18
น้ำมันใช้จริง	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	570.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รูปที่ 6

แสดงผลการเรียกดูปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) /
 น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) ทั้งค่ามาตรฐานและปริมาณการใช้จริง

- (6) ระบบจะแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) / น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) ทั้งค่ามาตรฐาน และปริมาณการใช้จริง ตามรูปที่ 7





6

วิธีดูผลประเมินการปฏิบัติ ตามมาตรการประหยัดพลังงาน

ข้อมูลที่ทุกหน่วยงานบันทึกผ่าน e-report.energy.go.th ระบบจะสรุปผลการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ช่วงครึ่งปีหลัง) เรื่อง การลดพลังงานตามแนวทางที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยได้จัดทำกรายงานข้อมูล ซึ่งจำแนกออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย

- (1) ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรม รวมหน่วยงานที่ไม่ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายกระทรวง
- (2) ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (จังหวัด) รวมหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายกระทรวงที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
- (3) อำเภอ
- (4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (5) มหาวิทยาลัย

วิธีการเรียกดูข้อมูลผลประหยัด

1. เข้าเว็บไซต์ e-report.energy.go.th ที่หน้าจอจะปรากฏภาพตามรูปที่ 1



รูปที่ 1

2. ข้อมูลผลการประเมินของส่วนราชการและจังหวัดแสดงเป็นรายเดือน โดยปรากฏตามตารางที่อยู่ด้านบนของหน้าเว็บเพจหลัก
3. ต้องการดูข้อมูลผลการประเมินของกลุ่มใดให้ Click ที่ชื่อย่อของเดือนที่ปรากฏอยู่ในตารางซึ่งอยู่ในแถวของกลุ่มนั้น

- แถว A เป็นผลประเมินของส่วนราชการ
- แถว B เป็นผลประเมินของจังหวัด
- แถว C เป็นผลประเมินของอำเภอ
- แถว D เป็นผลประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แถว E เป็นผลประเมินของมหาวิทยาลัย

ตัวอย่าง เลือกรูข้อมูลผลประเมินของเดือนธันวาคม ของกลุ่มจังหวัด

ขั้นตอนที่ 1

ให้ Click ที่ “ธ.ค.” ของแถว B จะปรากฏตารางสรุปผลประเมิน ตามรูปที่ 2

รูปที่ 2

จังหวัด	จำนวนหน่วยงาน	ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน		ร้อยละของผลประเมินเทียบกับค่ามาตรฐาน		ผลประเมิน	
		ไฟฟ้า	น้ำมัน	ไฟฟ้า	น้ำมัน	ไฟฟ้า	น้ำมัน
กระบี่	59	56.90 %	55.93 %	0.00 %	0.00 %	-	-
กาญจนบุรี	74	59.72 %	57.97 %	0.00 %	0.00 %	-	-
กาฬสินธุ์	63	74.60 %	72.88 %	0.00 %	0.00 %	-	-
กำแพงเพชร	59	100.00 %	100.00 %	29.22 %	52.71 %	ผ่าน	ผ่าน
ขอนแก่น	114	74.56 %	70.80 %	0.00 %	0.00 %	-	-
จันทบุรี	63	100.00 %	100.00 %	46.24 %	74.50 %	ผ่าน	ผ่าน
จันทบุรี	60	95.00 %	96.67 %	42.41 %	47.78 %	ผ่าน	ผ่าน
ชลบุรี	96	83.87 %	85.71 %	13.52 %	34.65 %	ผ่าน	ผ่าน
ฉะเชิงเทรา	55	85.45 %	85.19 %	71.39 %	60.05 %	ผ่าน	ผ่าน
นครราชสีมา	66	60.61 %	60.61 %	0.00 %	0.00 %	-	-
นครราชสีมา	63	77.42 %	79.37 %	0.00 %	0.00 %	-	-
นครราชสีมา	77	49.35 %	49.35 %	0.00 %	0.00 %	-	-
นครราชสีมา	120	83.33 %	83.33 %	39.44 %	59.87 %	ผ่าน	ผ่าน
บุรีรัมย์	67	88.06 %	86.57 %	39.28 %	32.95 %	ผ่าน	ผ่าน
บุรีรัมย์	54	81.48 %	79.63 %	77.69 %	0.00 %	ผ่าน	-
บุรีรัมย์	55	100.00 %	100.00 %	40.64 %	54.54 %	ผ่าน	ผ่าน
บุรีรัมย์	47	67.39 %	64.44 %	0.00 %	0.00 %	-	-
บุรีรัมย์	72	98.61 %	98.61 %	28.76 %	51.22 %	ผ่าน	ผ่าน

โดยในแต่ละแถวจะแสดงข้อมูลของส่วนราชการ / จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย

- ชื่อส่วนราชการ / จังหวัด
- จำนวนหน่วยงานทั้งหมดที่ประเมินผลกับส่วนราชการ / จังหวัด/อำเภอ
- ร้อยละของหน่วยงานในส่วนราชการ / จังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน โดยคิดจากจำนวนหน่วยงานที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า / น้ำมันครบถ้วนทั้งปริมาณการใช้จริงและปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสำหรับคำนวณค่ามาตรฐาน ต่อจำนวนหน่วยงานทั้งหมดในส่วนราชการ / จังหวัดนั้น ๆ
- ร้อยละของผลประหยัลดเทียบกับค่ามาตรฐาน โดยคิดจากสูตร

ร้อยละของผลประหยัลดด้านไฟฟ้า =

$$\frac{(\text{ผลรวมของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน} - \text{ผลรวมของปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง})}{\text{ผลรวมของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน}} \times 100\%$$

ร้อยละของผลประหยัลดด้านน้ำมัน =

$$\frac{(\text{ผลรวมของปริมาณการใช้น้ำมันมาตรฐาน} - \text{ผลรวมของปริมาณการใช้น้ำมันจริง})}{\text{ผลรวมของปริมาณการใช้น้ำมันมาตรฐาน}} \times 100\%$$

ทั้งนี้ ผลรวมของปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำมัน ทั้งค่าการใช้จริงและค่ามาตรฐาน คิดจากหน่วยงานที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า/น้ำมันที่ครบถ้วนทั้งค่าจริงและค่ามาตรฐานเท่านั้น

ผลประเมินด้านไฟฟ้า/น้ำมัน โดยส่วนราชการ/จังหวัด จะได้ผลประเมินเป็น

- **“ผ่าน”** หากร้อยละของผลประหยัดด้านไฟฟ้า/น้ำมัน มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 20% ขึ้นไป
- **“ไม่ผ่าน”** หากร้อยละของผลประหยัดด้านไฟฟ้า/น้ำมัน มีค่าน้อยกว่า 20% หรือมีหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วนไม่ถึง 80%

ขั้นตอนที่ 2

หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลการใช้พลังงานของแต่ละหน่วยงานที่ประเมินผลกับส่วนราชการ/จังหวัด ให้ Click ที่ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด จะปรากฏตารางสรุปข้อมูลตามรูปที่ 3 (สรุปข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน) โดยในแต่ละแถวจะแสดงข้อมูลของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย

- ชื่อหน่วยงานที่ร่วมประเมินผลกับส่วนราชการ/จังหวัด
- ค่ามาตรฐาน ค่าจริง
- ผลประหยัดด้านไฟฟ้า/น้ำมันของแต่ละหน่วยงาน

ทั้งนี้ หน่วยงานที่ไม่รายงานข้อมูล หรือรายงานข้อมูลไม่ครบถ้วน จะแสดงเป็นตัวอักษรสีแดงที่แถวของหน่วยงานนั้นๆ ด้วย

รูปที่ 3

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า			การใช้แก๊ส		
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	2,356.37	877.00	62.8 %	448.38	96.68	78.4 %
สถาบันส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย จำกัด	0.00	0.00	0.0 %	0.00	0.00	0.0 %
สถาบันส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย จำกัด	18,921.53	10,195.90	46.8 %	64.62	105.00	-62.5 %
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	0.00	0.00	0.0 %	0.00	0.00	0.0 %
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	2,856.62	1,293.00	54.7 %	619.52	78.57	87.3 %
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	0.00	0.00	0.0 %	0.00	0.00	0.0 %
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	4,603.97	0.00	0.0 %	314.83	44.29	85.9 %
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	3,616.06	420.00	88.4 %	316.52	24.28	92.3 %
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	3,294.85	0.00	0.0 %	257.75	0.00	0.0 %
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	4,927.54	682.00	86.2 %	511.82	88.06	82.8 %
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	3,350.05	238.00	92.9 %	387.45	69.86	82.0 %
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	0.00	0.00	0.0 %	0.00	0.00	0.0 %
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	3,454.86	420.00	87.8 %	305.41	34.36	88.7 %
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	3,364.58	347.00	89.7 %	222.06	70.21	78.2 %
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	3,489.80	3,518.00	-0.8 %	585.61	518.21	11.5 %
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	11,203.66	4,092.00	63.5 %	1,170.98	929.01	20.7 %
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	3,532.78	1,171.00	66.9 %	961.81	567.55	41.0 %
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	2,799.51	1,351.00	51.7 %	638.54	173.44	72.8 %

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวนุจรีย์ เพชรรัตน์

ผู้อำนวยการ กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร

รศ.วรงค์ด วงศ์อภัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทร 0 5394 4904-5

นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์

กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

โทร 0 2612 1555 ต่อ 364

e-mail: eppo.ereport@gmail.com



กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
สร้างสรรค์ ไปรุ่งใส ยั่งยืน



สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน



ชวนกันแชร์แบ่งกันใช้

#ทางเดียวกันไปด้วยกัน



ประหยัดทันที*

75%

ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

(ค่าทางด่วน ค่าน้ำมัน : เทียบ : คน)



= 25+25+25+25.-




= 100.-

ใช้รถยนต์ร่วมกัน 4 คน : 1 คัน **ประหยัดน้ำมัน**



ใช้น้ำมัน 12 กม. : 1 ลิตร
ระยะทางไปกลับ 40 กม.



วันนี้โครงการรวมพลังหาร 2 สร้างสำนักที่ดีയാเตือนคนไทยให้หันมาใส่ใจคนรอบข้างและ
ใส่ใจประหยัดพลังงานง่ายๆ แค่หันมาแบ่งพลังงานใช้ร่วมกันให้มากขึ้นจนกลายเป็นวัฒนธรรมประหยัด
วัฒนธรรมหาร 2 “ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชีวิต”
“ประหยัดน้ำมันเป็นเรื่องของคนทั้งชาติ”

ยิ่งใช้ร่วมกัน ประหยัดชีวิต



ดูคลิปได้ที่



กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
สร้างสรรค์ โปร่งใส ยั่งยืน



สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2612 1555 ต่อ 364

121/1-2 Phetchaburi Road, Tung Phaya Thai Sub-district, Ratchathewi District, Bangkok 10400
Tel. 0 2612 1555 Ext. 364